

海老名市市営国分北三丁目住宅長寿命化工事

図面リスト					
○意匠図					
図面番号	図面名称	縮尺（A1）	図面番号	図面名称	縮尺（A1）
00	図面リスト	NS	A-01	建築工事 特記仕様書1	NS
M-01	機械設備工事 特記仕様書	NS	A-02	建築工事 特記仕様書2	NS
M-02	配置図(改修後)	1/150	A-03	建築工事 特記仕様書3	NS
M-03	機器表・凡例(改修後)	NS	A-04	建築工事 特記仕様書4	NS
M-04	器具表(改修後)	NS	A-05	建築工事 特記仕様書5	NS
M-05	A棟系統図(改修後)	NS	A-06	案内図・配置図	1/200
M-06	B棟系統図(改修後)	NS	A-07	仕上表	NS
M-07	A棟1階・基準階平面図(改修後)	1/100	A-08	A棟1階・基準階平面図断面図(改修後)	1/100
M-08	A棟1階・基準階換気設備平面図(改修後)	1/100	A-09	B棟1階・基準階平面図断面図(改修後)	1/100
M-09	A棟住戸平面詳細図(改修後)	1/30	A-10	A棟住戸平面詳細図(改修後)	1/30
M-10	B棟1階・基準階平面図(改修後)	1/100	A-11	B棟住戸平面詳細図(改修後)	1/30
M-11	B棟1階・基準階換気設備平面図(改修後)	1/100	A-12	A棟・B棟展開図(改修前・後)	1/50
M-12	B棟住戸平面詳細図(改修後)	1/30	A-13	A棟・B棟天井伏図(改修前・後)	1/30
M-13	集会室棟平面図(改修後)	1/50	A-14	ユニットバス詳細図	1/4, 1/10, 1/15
M-14	受水槽廻り詳細図	1/40	A-15	A棟1階・基準階平面図断面図(改修前)	1/100
M-15	受水槽詳細図(参考図)	1/30	A-16	B棟1階・基準階平面図断面図(改修前)	1/100
M-16	受水槽不断水工法施工フロー図	1/50	A-17	A棟住戸平面詳細図(改修前)	1/30
M-17	配置図(改修前)	1/150	A-18	B棟住戸平面詳細図(改修前)	1/30
M-18	機器表・凡例(改修前)	NS	A-19	集会所棟平面図屋根伏図立面図展開図(改修前・後)	1/50, 1/100
M-19	器具表(改修前)	NS	A-20	B棟立面図(仮設計画図)	1/100
M-20	A棟系統図(改修前)	NS	A-21	仮設計画図	1/150
M-21	B棟系統図(改修前)	NS			
M-22	A棟1階・基準階平面図(改修前)	1/100	E-01	電気設備工事 特記仕様書	NS
M-23	A棟1階・基準階換気設備平面図(改修前)	1/100	E-02	外構図・受水槽ポンプ室平面図(改修前・後)	図示
M-24	A棟住戸平面詳細図(改修前)	1/30	E-03	電灯設備 A棟1階・基準階平面図(改修前・後)	1/100
M-25	B棟1階・基準階平面図(改修前)	1/100	E-04	電灯・弱電設備 A棟住戸平面詳細図(改修前・後)	1/50
M-26	B棟1階・基準階換気設備平面図(改修前)	1/100	E-05	電灯設備 B棟1階・基準階平面図(改修前・後)	1/100
M-27	B棟住戸平面詳細図(改修前)	1/30	E-06	電灯・弱電設備 B棟住戸平面詳細図(改修前・後)	1/50
M-28	集会室棟平面図(改修前)	1/50	E-07	電灯設備 集会所棟平面図(改修前・後)	1/50


機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書																																																																																	
Ⅰ 工 事 概 要																																																																																	
1. 工 事 名 称 海老名市市営園分北三丁目住宅長寿命化工事																																																																																	
2. 工 事 場 所 海老名市市営園分北三丁目2番15号																																																																																	
3. 建 物 概 要																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th>建 物 名 称</th><th>構造</th><th>階数</th><th>延面積 (㎡)</th><th>消防法施行令 別表第 一</th><th>備 考</th></tr></thead><tbody><tr><td>住戸棟（A棟）</td><td>RC造</td><td>5階</td><td>741.92</td><td>5項（口）</td><td></td></tr><tr><td>住戸棟（B棟）</td><td>RC造</td><td>3階</td><td>886.48</td><td>5項（口）</td><td></td></tr><tr><td>集会所</td><td>RC造</td><td>平屋</td><td>37.24</td><td>1項（口）</td><td></td></tr></tbody></table>						建 物 名 称	構造	階数	延面積 (㎡)	消防法施行令 別表第 一	備 考	住戸棟（A棟）	RC造	5階	741.92	5項（口）		住戸棟（B棟）	RC造	3階	886.48	5項（口）		集会所	RC造	平屋	37.24	1項（口）																																																					
建 物 名 称	構造	階数	延面積 (㎡)	消防法施行令 別表第 一	備 考																																																																												
住戸棟（A棟）	RC造	5階	741.92	5項（口）																																																																													
住戸棟（B棟）	RC造	3階	886.48	5項（口）																																																																													
集会所	RC造	平屋	37.24	1項（口）																																																																													
4. 工事種目（○印を付けたものを適用する）																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">建物別及び種別</th><th colspan="4">工事種別</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th>A 棟</th><th>B 棟</th><th>集会所</th><th>屋 外</th></tr></thead><tbody><tr><td>○衛生施設設備</td><td>一式</td><td>一式</td><td>一式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○給水設備</td><td>一式</td><td>一式</td><td>一式</td><td>一式</td><td></td></tr><tr><td>○排水設備</td><td>一式</td><td>一式</td><td>一式</td><td>一式</td><td></td></tr><tr><td>・ 消火設備</td><td>一式</td><td>一式</td><td>一式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ガス設備</td><td>一式</td><td>一式</td><td>一式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○暖房設備</td><td>一式</td><td>一式</td><td>一式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ 空調設備</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ 浄化槽設備</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ 昇降機設備</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ 機械式駐車設備</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>○撤去工事</td><td>一式</td><td>一式</td><td>一式</td><td>一式</td><td></td></tr></tbody></table>						建物別及び種別	工事種別				備 考	A 棟	B 棟	集会所	屋 外	○衛生施設設備	一式	一式	一式			○給水設備	一式	一式	一式	一式		○排水設備	一式	一式	一式	一式		・ 消火設備	一式	一式	一式			○ガス設備	一式	一式	一式			○暖房設備	一式	一式	一式			・ 空調設備						・ 浄化槽設備						・ 昇降機設備						・ 機械式駐車設備						○撤去工事	一式	一式	一式	一式	
建物別及び種別	工事種別				備 考																																																																												
	A 棟	B 棟	集会所	屋 外																																																																													
○衛生施設設備	一式	一式	一式																																																																														
○給水設備	一式	一式	一式	一式																																																																													
○排水設備	一式	一式	一式	一式																																																																													
・ 消火設備	一式	一式	一式																																																																														
○ガス設備	一式	一式	一式																																																																														
○暖房設備	一式	一式	一式																																																																														
・ 空調設備																																																																																	
・ 浄化槽設備																																																																																	
・ 昇降機設備																																																																																	
・ 機械式駐車設備																																																																																	
○撤去工事	一式	一式	一式	一式																																																																													
5. 工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日																																																																																	
6. 指定部分 ※ なし ・あり（工期：令和 年 月 日）（対象部分： ）																																																																																	
7. 概成工期 ※ なし ・あり（工期：令和 年 月 日）																																																																																	
8. 設備概要（○印のついたものは、主要方式を示す）																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th>方式及び種別</th><th>設 備 概 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>○給水方式</td><td>○ 水道直結 ・ 増圧直結 ○ 加圧送水 ・ 高置タンク （ ・ 既設給水施設より供給）</td></tr><tr><td>○給水の種別</td><td>○ 上水 ・ 井水 ・ 雑用水（再利用水）</td></tr><tr><td>○排水方式</td><td>建築物内の汚水及び雑排水 ○ 分流式 ・ 合流式 建築物外の汚水及び雑排水 ・ 分流式 ○ 合流式 散流先 汚水 ○ 下水道直放流 ・ 浄化槽 雑排水 ○ 下水道直放流 ・ 浄化槽 ・ その他</td></tr><tr><td>○給湯方式</td><td>○ 風呂方式 ・ 中央方式</td></tr><tr><td>・ 消火設備種別</td><td>・ 屋内消火栓 ・ 連結給水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 泡消火 ・ 二酸化炭素消火 ・ 連結散水 ・ 不活性ガス消火</td></tr><tr><td>○ガス設備種別</td><td>・ 都市ガス 種別（ ） 供給事業者： </td></tr><tr><td>・ 暖浴房方式</td><td>共用部分 ・ バックアップ方式 ・ なし 専有部分 ・ ルームエアコン ・ なし（別途） ・ 住戸セントラル方式（ ・ 床暖房 ・ 浴室暖房）</td></tr></tbody></table>						方式及び種別	設 備 概 要	○給水方式	○ 水道直結 ・ 増圧直結 ○ 加圧送水 ・ 高置タンク （ ・ 既設給水施設より供給）	○給水の種別	○ 上水 ・ 井水 ・ 雑用水（再利用水）	○排水方式	建築物内の汚水及び雑排水 ○ 分流式 ・ 合流式 建築物外の汚水及び雑排水 ・ 分流式 ○ 合流式 散流先 汚水 ○ 下水道直放流 ・ 浄化槽 雑排水 ○ 下水道直放流 ・ 浄化槽 ・ その他	○給湯方式	○ 風呂方式 ・ 中央方式	・ 消火設備種別	・ 屋内消火栓 ・ 連結給水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 泡消火 ・ 二酸化炭素消火 ・ 連結散水 ・ 不活性ガス消火	○ガス設備種別	・ 都市ガス 種別（ ） 供給事業者：	・ 暖浴房方式	共用部分 ・ バックアップ方式 ・ なし 専有部分 ・ ルームエアコン ・ なし（別途） ・ 住戸セントラル方式（ ・ 床暖房 ・ 浴室暖房）																																																												
方式及び種別	設 備 概 要																																																																																
○給水方式	○ 水道直結 ・ 増圧直結 ○ 加圧送水 ・ 高置タンク （ ・ 既設給水施設より供給）																																																																																
○給水の種別	○ 上水 ・ 井水 ・ 雑用水（再利用水）																																																																																
○排水方式	建築物内の汚水及び雑排水 ○ 分流式 ・ 合流式 建築物外の汚水及び雑排水 ・ 分流式 ○ 合流式 散流先 汚水 ○ 下水道直放流 ・ 浄化槽 雑排水 ○ 下水道直放流 ・ 浄化槽 ・ その他																																																																																
○給湯方式	○ 風呂方式 ・ 中央方式																																																																																
・ 消火設備種別	・ 屋内消火栓 ・ 連結給水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 泡消火 ・ 二酸化炭素消火 ・ 連結散水 ・ 不活性ガス消火																																																																																
○ガス設備種別	・ 都市ガス 種別（ ） 供給事業者：																																																																																
・ 暖浴房方式	共用部分 ・ バックアップ方式 ・ なし 専有部分 ・ ルームエアコン ・ なし（別途） ・ 住戸セントラル方式（ ・ 床暖房 ・ 浴室暖房）																																																																																
Ⅱ 工 事 仕 様																																																																																	
1. 共通仕様																																																																																	
① 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて「公共住宅建設工事共通仕様書 機械篇」（令和4年度版）（以下、「公共仕 様編」という。）によるほか、「公共建築設備工事標準図書（機械設備工事編：令和4年版）（国土交通省大臣官署印刷管理番号）」及び「機械設備工事監理指針（令和4年版）（国土交通省大臣官署印刷管理番号）」による。																																																																																	
② 電気設備工事及び建築工事と本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。																																																																																	
2. 特記仕様																																																																																	
① 項目は、番号に○印のついたものを適用する。 ② 特記事項は、○印のついたものを適用する。○印のつかない場合は※印のついたものを適用する。 ③ ○印と△印のついた場合は、共に適用する。 ④ 項目又は特記事項に記載の（ ）内の表示番号は、「公共仕 様編」の該項目を表示。 ⑤ 特記事項の「機材の品質・性能基準」は、「公共住宅建設工事機材の品質・性能基準（公共住宅事業者等連絡協議会）」を示す。																																																																																	
⑥ 設計図書等に取扱いがない事項では、施工要領に規定されている場合、監督職員に報告の上、指示に従うこと。 ⑦ 工事受注者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円滑な進捗をはかること。																																																																																	
⑧ 本工事は工事請負契約約款に基づき、施工する。 ⑨ 設計図書相互に関連がある場合の優先順位は下記による。 ⑩ 本工事は工事請負契約約款に基づき、施工する。 ⑪ 質問回答及び追加説明書 ⑫ 現場説明書 ⑬ 特記仕様書 ⑭ 図面 ⑮ 公定仕 様編（令和4年度版） ⑯ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準（令和4年度版） ⑰ JISその他公定規格およびこれに準ずる規格																																																																																	
⑫ 受注時は、次に示す。 ⑬ 本工事は設計図書に関する履歴は工事契約前に質疑応答書により確認することとする。 ⑭ 本工事中に生じた疑義は、工事前に質疑応答書に準ずる記録簿として作成する。 ⑮ 設計図書に明示がない事項でも、外観上、構造上、設備上、当然必要と認められるものは、監督職員の指示に従い調査金額の範囲内において施工するものとする。																																																																																	
⑯ 工事実績報告システム（QRMS）への登録 （I-1.1.4） ※ 適用しない （注）金銭が500万円以上の場合は 受注時、変更時及び工事完成時にあらかじめ監督職員の確認を受け、契約締結後及び工事完成後の10日以内に登録手続きを行い、工率カルテの整備書を、監督職員に提出すること。 ※ 適用しない																																																																																	
⑰ 施工管理体制 建設業法に基づく施工管理体制台帳を作成した場合は、施工管理体制に関する以下の事項について監督職員に提出する。 1. 建築業法施行規則第14条の2第1に掲げる事項 2. 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名及び雇用管理責任者																																																																																	
⑱ 施工条件 （I-1.3.3） 建築基準法に基づき定める風圧力及び積雪重の算定には、次の条件を用いる。 ・ 風速（V ₀ = ） ・ 地表面粗糙度区分（ ） ・ 積雪荷重 建設省告示第1455号における区域 別表（ ）																																																																																	
⑲ 他工事との取合い 施工範囲 各工事の区分表による。 施 工 図 取り合い等の検討できる施工図を提出して監督職員の承認を受ける。																																																																																	
⑳ 足場等 ○ 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用する。 ・ 本工事で設置 ・ 相対立場を除く場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成21年4月改訂）」によるものとし、二段張り及び幅木の機能をもつものでなければならない。																																																																																	
㉑ 電源周波数 ○ 50 Hz ・ 60 Hz																																																																																	
㉒ 災害等発生時の安全確保 （I-1.3.7） 工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、別に指示する「事故報告書」を監督職員に提出する。																																																																																	
㉓ 環境への配慮 （I-1.4.1） （1）建築物内部に使用される材料等は、設計図書に規定する所要の 品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 ①合成、木質系フローリング、構造用パネル、資材、断熱材、MDF、パーチクルボード、その他の木材類、エアロゲル断熱材、遮音材、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上げ塗料は、アセドアルデヒド及びスチレンを含有しない又は発散量が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放出量」の区分に応じた材料を使用する。 ②接着剤及び接着剤は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 ③接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難燃性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。 ④①の材料を使用して作られた家具、書架、棚板、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散量が極めて少ない材料を使用したものとする。 （2）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放出量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建材以外の材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建材材料 ④建築基準法施行令第20条の7第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料																																																																																	
Ⅲ 機 材 の 品 質 ・ 性 能 証 明																																																																																	
1. 機材の品質・性能証明 本工事事前に主要機材メーカー資料及び機器製作図を提出し、監督職員の承認を受ける。また、設備仕様は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は外部機関等が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承認を受ける。																																																																																	
② 適用する ・ 適用しない																																																																																	
③ 工事目的物及び工事材料等について、次により保険に付す。 保険の種類 ※ 火災保険 ※ 建設工事保険 保険期間 ※ 工事着手日から工事目的物の引き渡しまで																																																																																	
④ 住宅瑕疵担保履行法に基づく保険の加入又は保証金の供託義務付け ・あり（新築住宅の場合） ○なし（新築住宅以外の場合）																																																																																	
⑤ 技能士の活用 （I-1.5.2） 本工事は下記の職種別技能士（○1級・2級）を適用し、資格証の写しを監督職員に提出する。 ○ 配管（配管工事） ・ 建築検査（ダクト製作及び取り付け） ○ 熱源設備（保安工事） ・ さく井（さく井工事） ・ 冷凍空調機器設置工（空気調和機の修繕及び設置） ・ 製品（ ）																																																																																	
⑥ 監督職員事務所 （2-4.1.1） ※ 設けない（受注事務所に打合せ会議室を確保する）。 ・ 設ける ・ 規模 m程度 受注者事務所と同様 ・ 可 ・ 否（ ） ・ 備品（ ）																																																																																	
⑦ 工事用電力、水、その他 本工事に必要な工事用電力、水及び諸手續などの費用は、引渡しまで受注者の負担とする。																																																																																	
⑧ 工事現場物 工事現場内に作ることが ※ できる ・ できない																																																																																	
⑨ 発生土処理 ※ 工事現場外出 ○ 工事現場内指示の場所に敷き均																																																																																	

樹リスト (再使用)

樹NO	樹の種類	樹の寸法	樹の高さ	樹 蓋	備 考
1	汚水樹 SB-1	500φ	650H	コンクリート蓋	
2	汚水樹 SB-1	500φ	690H	コンクリート蓋	
3	汚水樹 SB-1	500φ	780H	コンクリート蓋	
4	汚水樹 SB-2	500φ	860H	コンクリート蓋	
5	汚水樹 SB-3	500φ	1000H	コンクリート蓋	
6	汚水樹 SB-4	500φ	1050H	コンクリート蓋	
7	公設樹		1040H		
8	汚水樹 SB-1	500φ	630H	コンクリート蓋	
9	汚水樹 SB-1	500φ	670H	コンクリート蓋	
10	汚水樹 SB-2	500φ	780H	コンクリート蓋	
11	汚水樹 SB-4	500φ	1010H	コンクリート蓋	
12	汚水樹 SB-5	500φ	1110H	コンクリート蓋	
13	汚水樹 SB-6	500φ	1250H	コンクリート蓋	副管付
14	人孔樹 1号	900φ	1450H	MHD	
15	人孔樹 1号	900φ	1730H	MHD	
16	人孔樹 1号	900φ	1750H	MHD	
17	公設樹		1800H	コンクリート蓋	
18	汚水樹 SA-1	400φ	610H	コンクリート蓋	
19	汚水樹 SA-1	400φ	500H	コンクリート蓋	
20	汚水樹 SB-1	500φ	480H	コンクリート蓋	
21	汚水樹 SB-1	500φ	550H	コンクリート蓋	
22	汚水樹 SB-2	500φ	770H	コンクリート蓋	
23	汚水樹 SB-2	500φ	820H	コンクリート蓋	
24	汚水樹 SB-4	500φ	1050H	コンクリート蓋	
25	汚水樹 SB-5	500φ	1200H	コンクリート蓋	
26	汚水樹 SA-1	400φ	370H	コンクリート蓋	
27	汚水樹 SA-2	300φ	450H	コンクリート蓋	
28	汚水樹 SA-1	400φ	560H	コンクリート蓋	
29	汚水樹 SA-1	400φ	600H	コンクリート蓋	


凡 例

—— 既設管 (排水管及び雨水管は清浄、高圧洗浄を行う)
----- 既設管 (再使用)

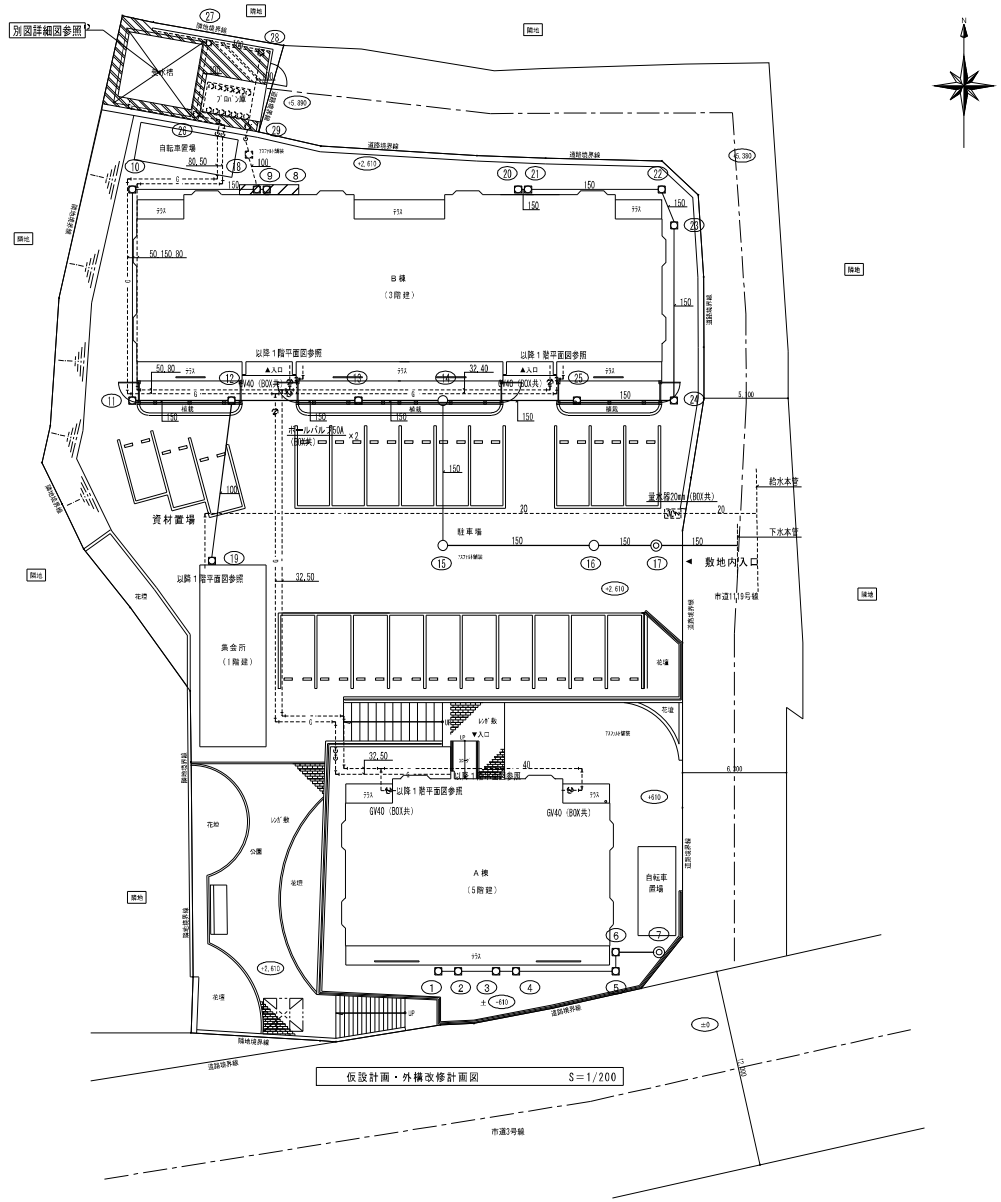


目 录

[illegible]

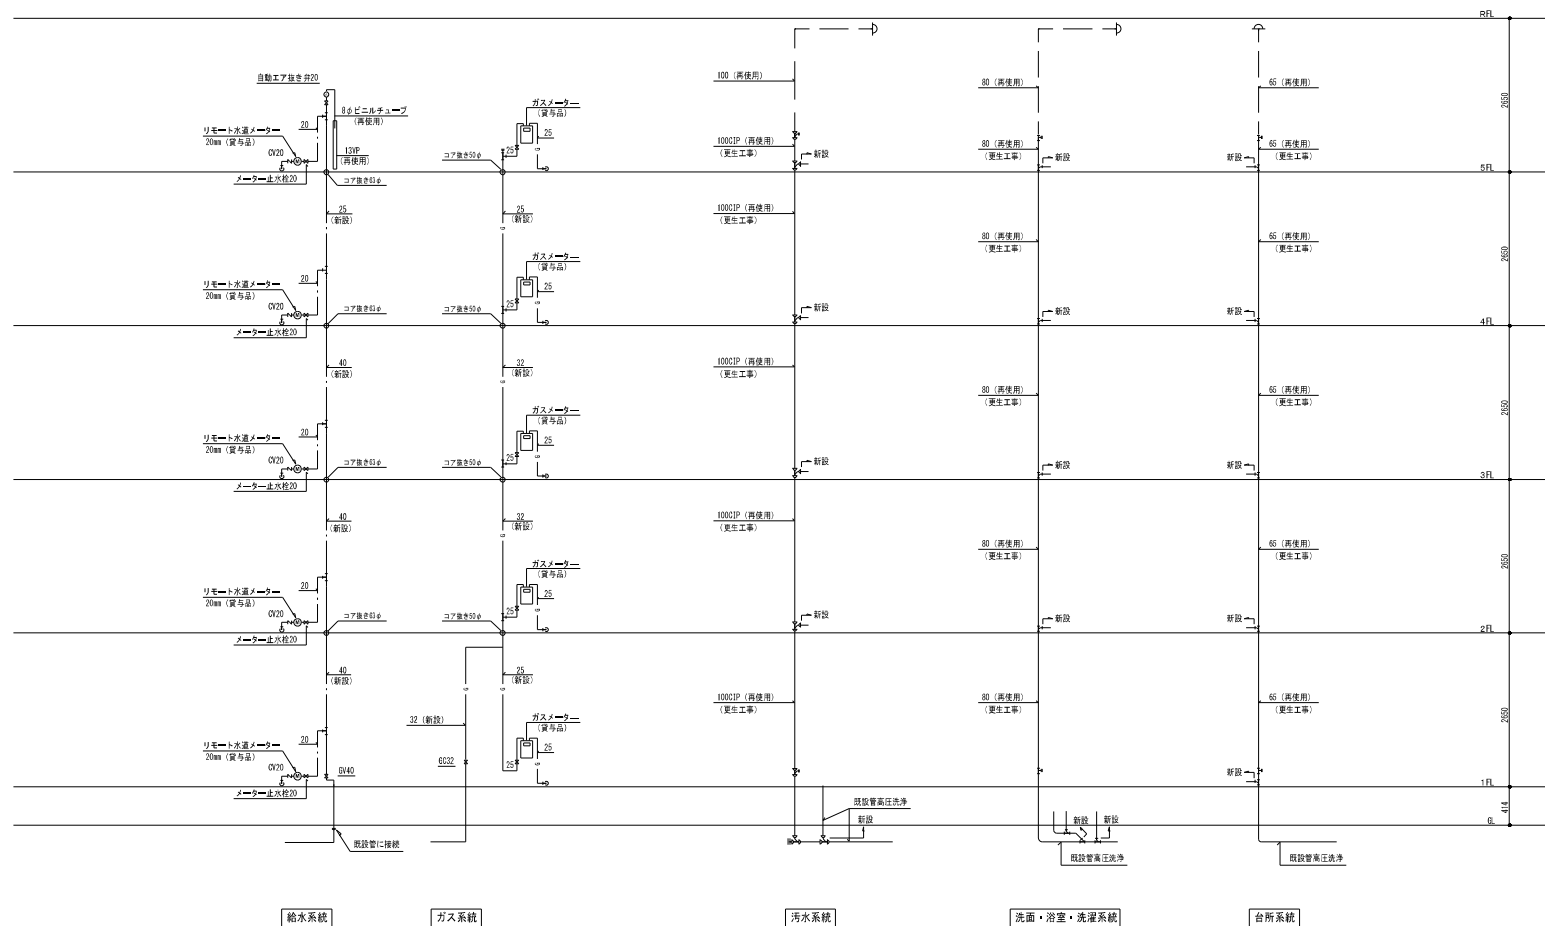


※排水管更生工事


- ・共用排水立管の更生工事（TRPライニング）を行う
- ・ライニング工事前に配管内の詰等の清掃を行う。
- ・最上階よりライニングを行う。
- ・更生工事の施工に必要な配管の一部撤去、復旧等は更生工事に含む。

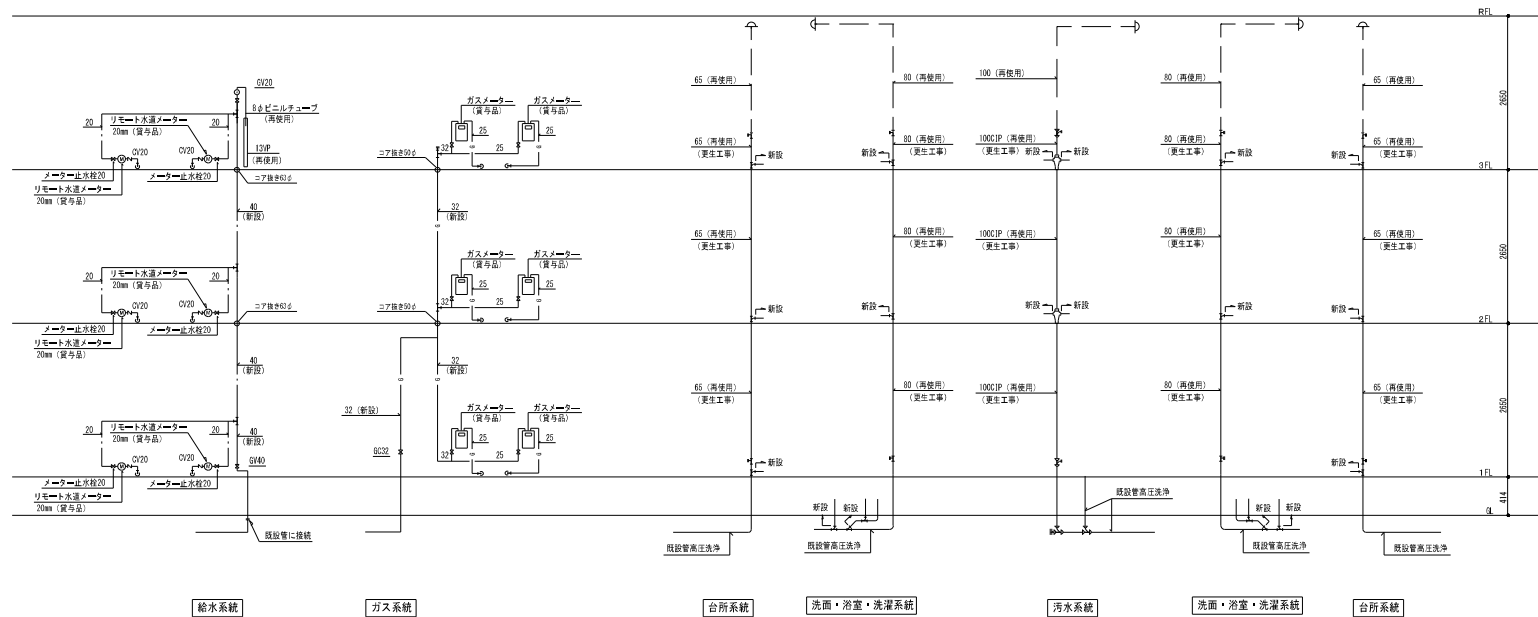

- ※排水管更生工事
- ・共用排水立管の更生工事（TSPライニング）を行う。
 - ・ライニング工事前に配管内の詰等の清掃を行う。
 - ・最上階よりライニングを行う。
 - ・更生工事の施工に必要な配管の一部除去、復旧等は更生工事に含む。

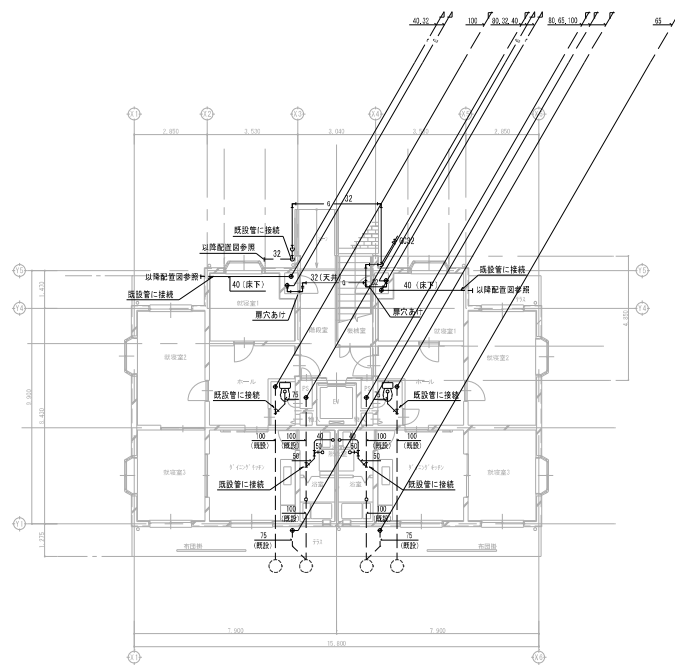

A棟 1階平面図 S=1/100

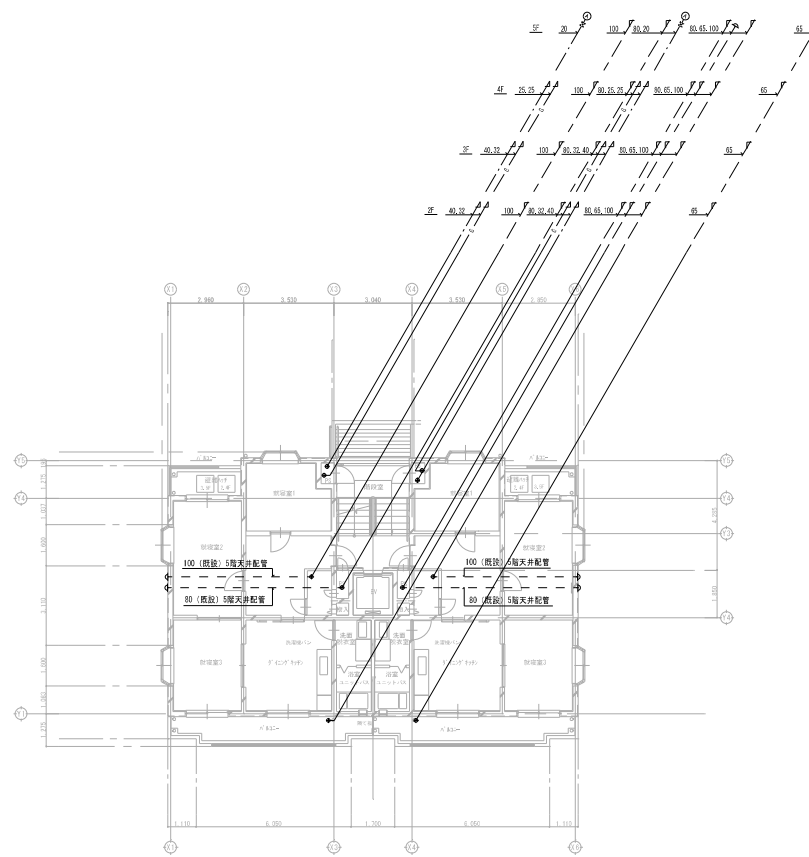

A棟 基準階平面図 S=1/100


凡 例

—— : 新設配管


- - - : 既設配管

※ 既設排水管は更新工事を行う。

※ 1階以下既設排水管は高圧洗浄を行う。

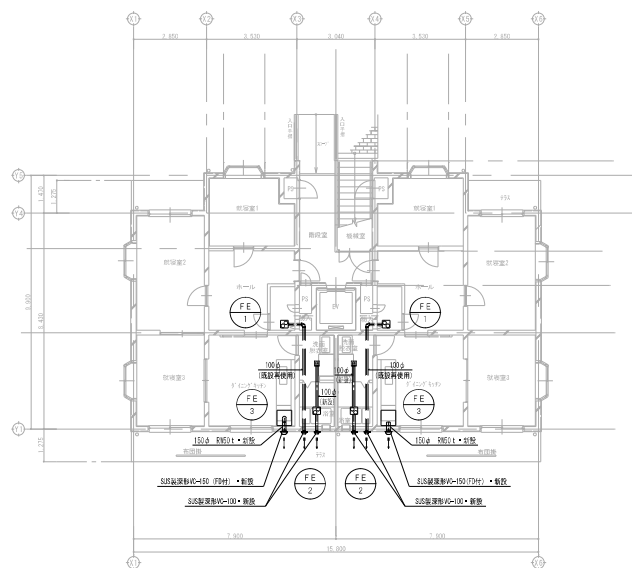


A棟 1階平面図 S=1/100

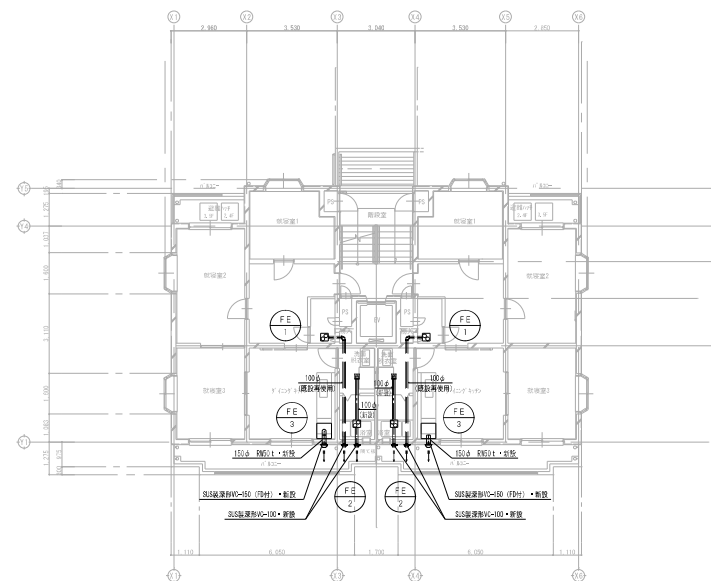


A棟 基準階平面図 S=1/100




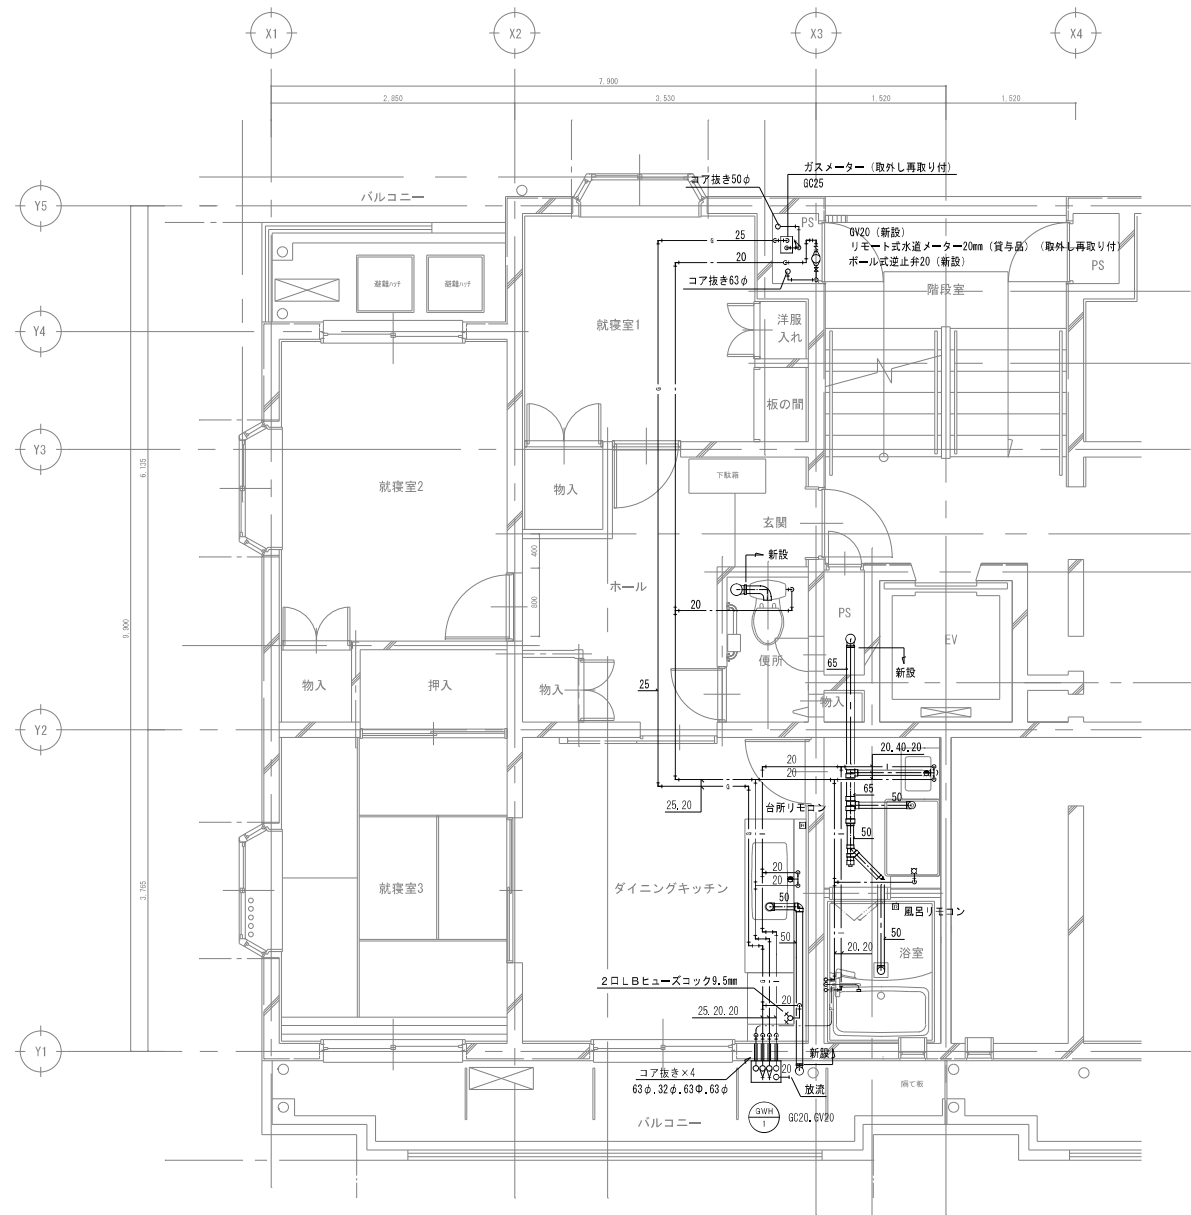

※1.室内はすべて新設とする。
※2.1階排水管は平面図参照のこと。

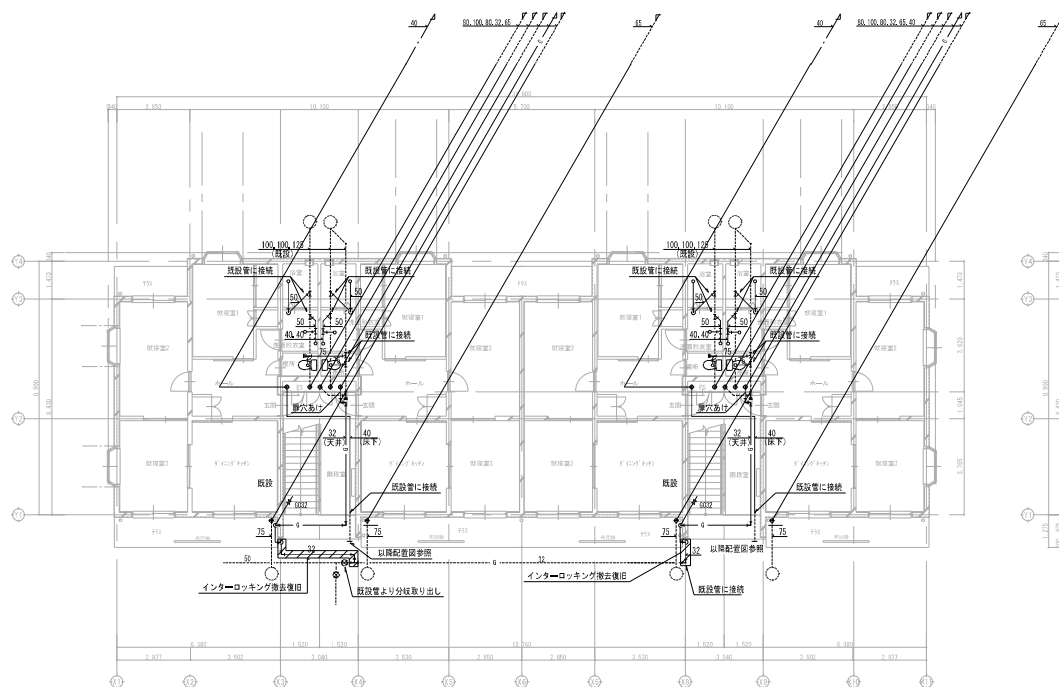

B棟 1階平面図 S=1/100

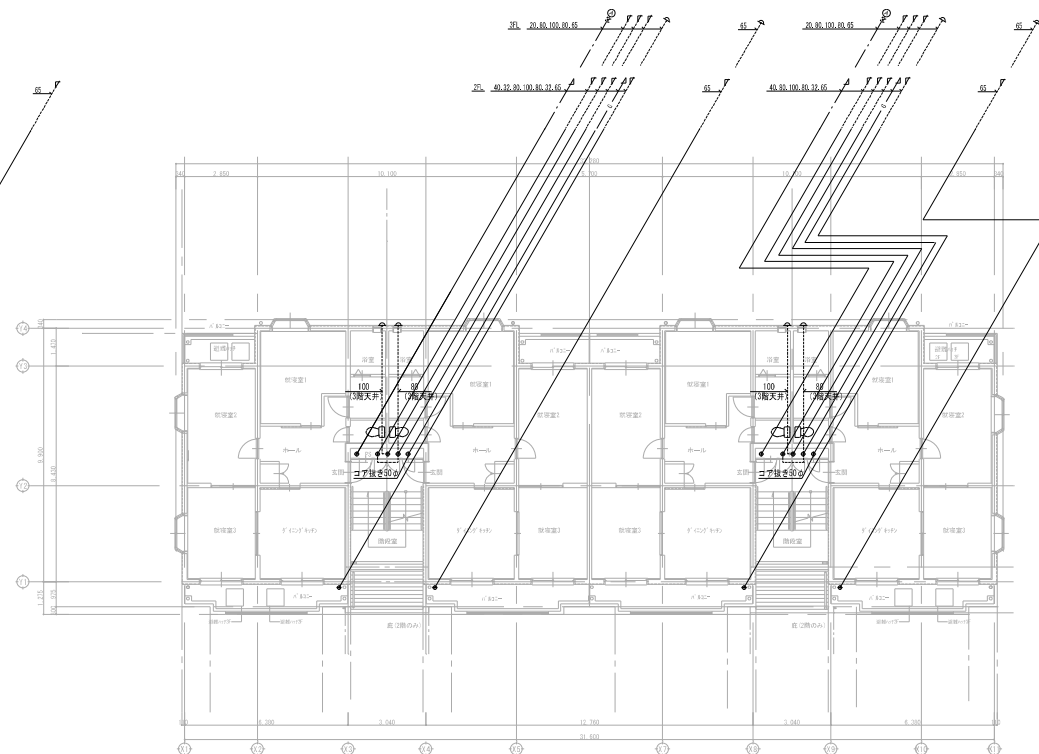


B棟 基準階平面図 S=1/100


凡 例	
——	: 新設配管
-----	: 既設配管

※、既設排水管は更生工事を行う。
※、1階床下既設排水管は高圧洗浄を行う。



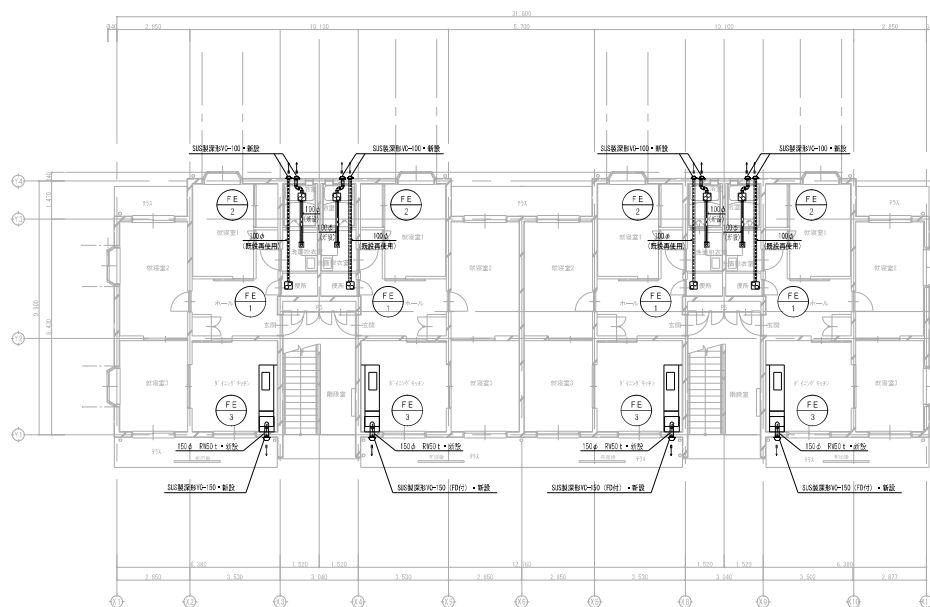


B棟 1階平面図 S=1/100

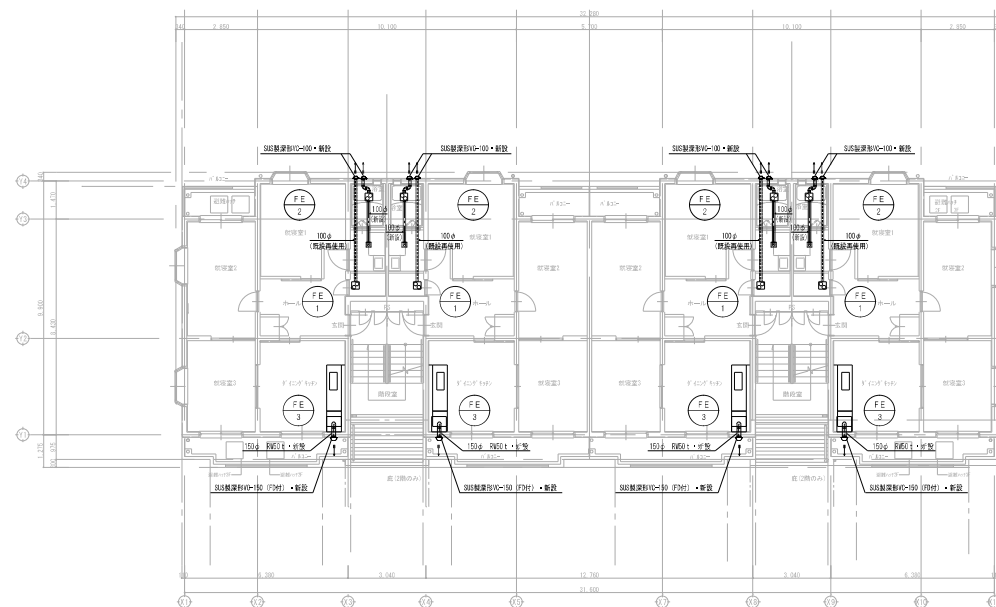


B棟 基準階平面図 S=1/100










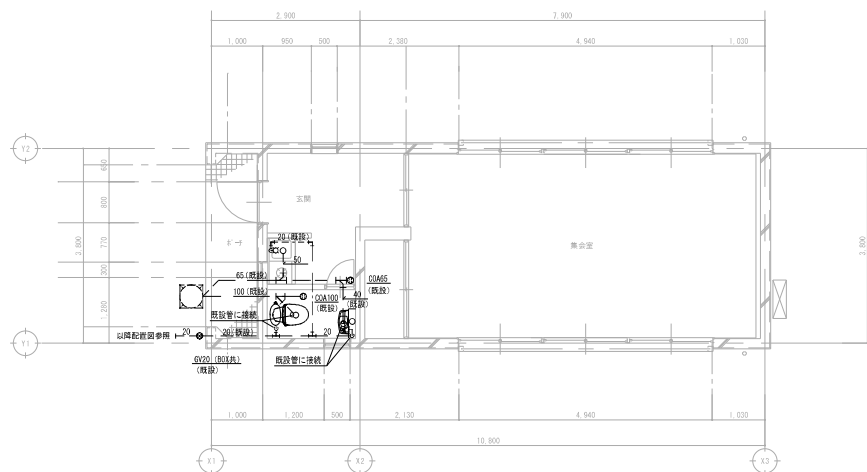


※使用内床上の給水管及び排水管を新設する。

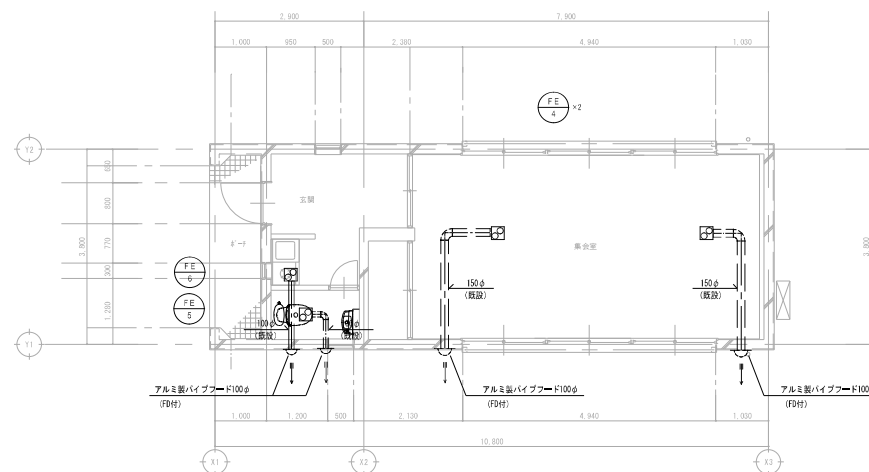


凡 例	
	: 新設機器、配管及びダクト
	: 既存機器、配管及びダクト







オーバーフロー管：硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)


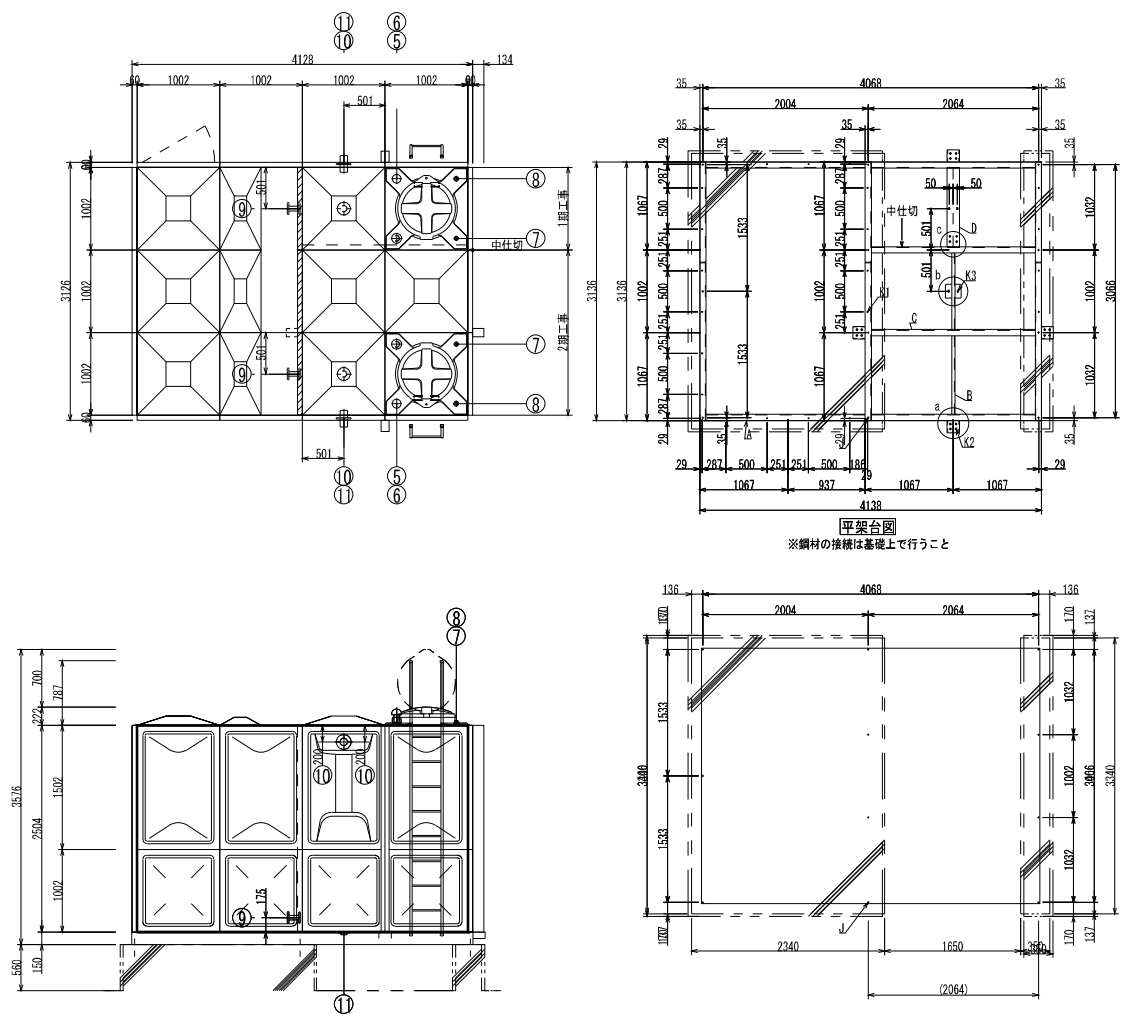


部材表	
A	I=150x75x6.5x10
B	I=75x40x5x7
C	I=150x75x6.5x10
D	H=150x150x7x10
K1	22-φ14タンク据付ボルト孔(・指示M12)
K2	16-φ19フレーム取付ボルト孔(・指示M16)
K3	4-15x70長孔 底パネル固定ボルト孔(・指示M12)
J	I=φ16アンカーボルト孔(・指示M16×100 接続系SUS)

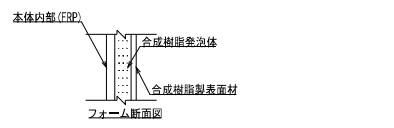
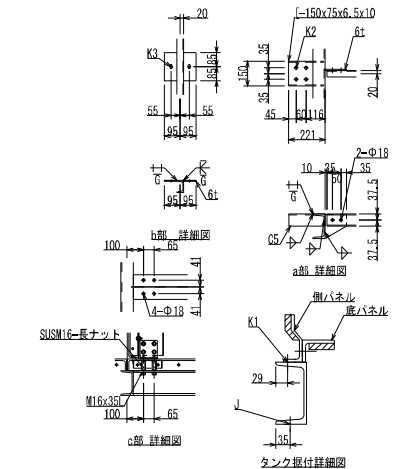


33	アルミドア	AL		1	ドアノブ型・縦ロール型G-5N
32	アルミドア	AL		1	
31	ポンプ室	FRP	M3.0x12.0	1	複合板形
11	排水口	FC	50A	2	内ネジ/コア付
10	オーバーフロー	PVC	75A	2	平普通 パイプ
9	出水口	FC+N	40A	2	JIS10KF
8	流入口	BC	25A	2	内ネジ BT-SN
7	ボルトアップ	BC	20A	2	内ネジ BT-SN
6	通気口	ABS	50A	2	防虫網付
5	電極座	PVC	50A	2	防内ネジ 防波管φ20.1 3m付
4	外はし	STK	M3.75xφ300	2	溶融亜鉛メッキ
3	内はし	PVC	M300xφ300	2	
2	マンホール	FRP	φ600	2	密閉式
1	本体	FRP		2	※FDNS仕切槽組立
品番	名称	材質	寸法	数量	備考



既設水槽
3.0(1.5+1.5) x 2.0 x 2.5H + P





既設片槽解体1回目
1.5 x 2.0 x 2.5H + P





新設水槽片槽組立1回目
1.0 x 2.0 x 2.5H





既設片槽解体2回目
1.5 x 2.0 x 2.5H



新設水槽片槽組立2回目
2.0 x 2.0 x 2.5H + P



新設水槽完了
3.0(1.0+2.0) x 2.0 x 2.5H + P




樹リスト (再使用)

樹NO	樹の種類	樹の寸法	樹の高さ	樹 蓋	備 考
1	汚水樹 SB-1	500φ	650H	コンクリート蓋	
2	汚水樹 SB-1	500φ	690H	コンクリート蓋	
3	汚水樹 SB-1	500φ	780H	コンクリート蓋	
4	汚水樹 SB-2	500φ	860H	コンクリート蓋	
5	汚水樹 SB-3	500φ	1000H	コンクリート蓋	
6	汚水樹 SB-4	500φ	1050H	コンクリート蓋	
7	公設樹		1040H		
8	汚水樹 SB-1	500φ	630H	コンクリート蓋	
9	汚水樹 SB-1	500φ	670H	コンクリート蓋	
10	汚水樹 SB-2	500φ	780H	コンクリート蓋	
11	汚水樹 SB-4	500φ	1010H	コンクリート蓋	
12	汚水樹 SB-5	500φ	1110H	コンクリート蓋	
13	汚水樹 SB-6	500φ	1250H	コンクリート蓋	副管付
14	人孔樹 1号	900φ	1450H	MHD	
15	人孔樹 1号	900φ	1730H	MHD	
16	人孔樹 1号	900φ	1750H	MHD	
17	公設樹		1800H	コンクリート蓋	
18	汚水樹 SA-1	400φ	610H	コンクリート蓋	
19	汚水樹 SA-1	400φ	500H	コンクリート蓋	
20	汚水樹 SB-1	500φ	480H	コンクリート蓋	
21	汚水樹 SB-1	500φ	550H	コンクリート蓋	
22	汚水樹 SB-2	500φ	770H	コンクリート蓋	
23	汚水樹 SB-2	500φ	820H	コンクリート蓋	
24	汚水樹 SB-4	500φ	1050H	コンクリート蓋	
25	汚水樹 SB-5	500φ	1200H	コンクリート蓋	
26	汚水樹 SA-1	400φ	370H	コンクリート蓋	
27	汚水樹 SA-2	300φ	450H	コンクリート蓋	
28	汚水樹 SA-1	400φ	560H	コンクリート蓋	
29	汚水樹 SA-1	400φ	600H	コンクリート蓋	


凡 例


----- 既設管 (再使用)

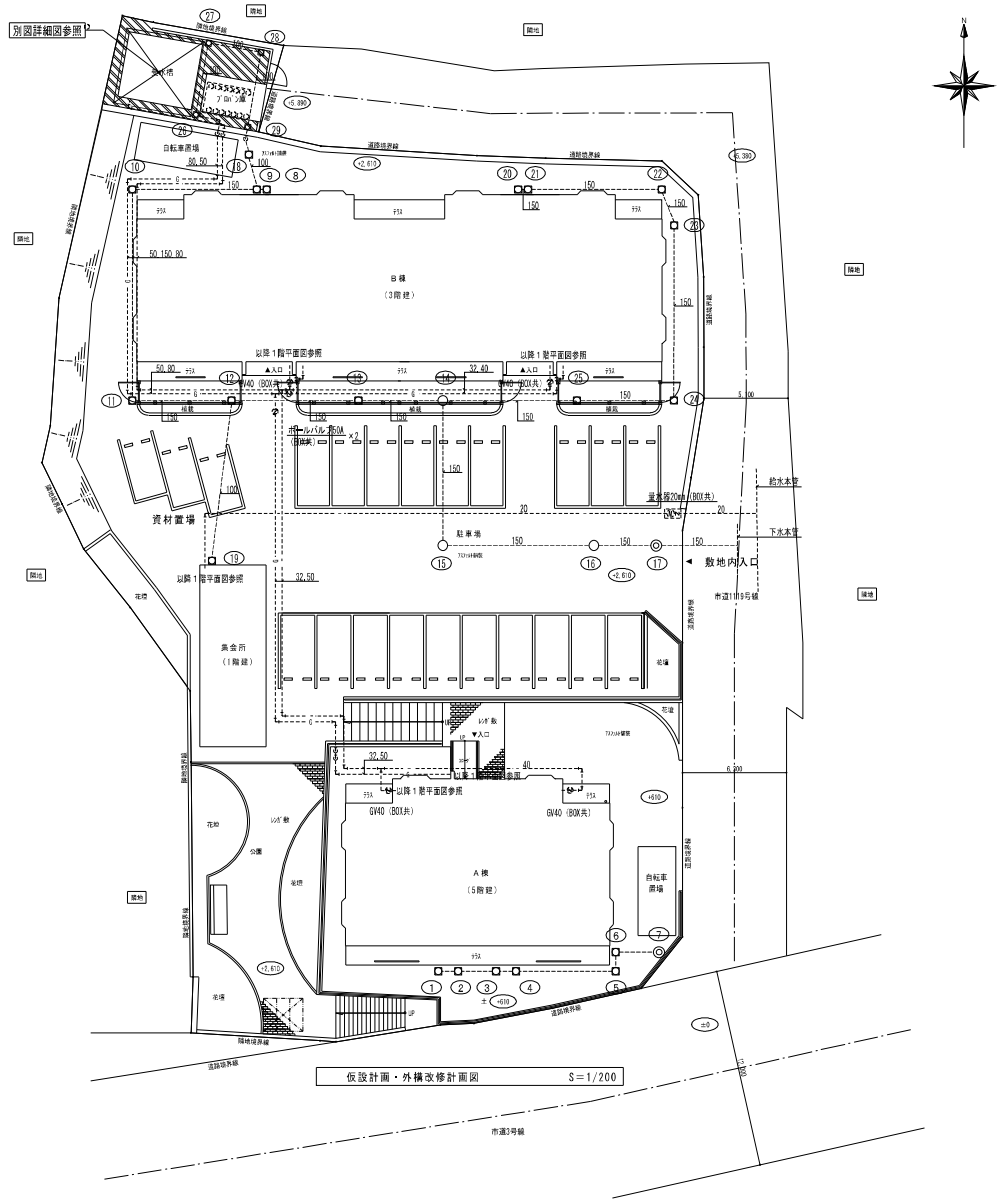


器具表


器具名	参考型番	仕様・付属品	A棟 (1～5階)						B棟 (1～3階)						集会所			合計
			ダイニングキッチン	便所	浴室	洗面脱衣室			ダイニングキッチン	便所	浴室	洗面脱衣室			便所			
洋風便器		BL型手洗付ロータンク、紙巻器共	10						12									22
洋風便器	BL730SB	BL型ロータンク、紙巻器共													1			1
手洗器	LG	標準付属品一式													1			1
洗面化粧台	建築工事				10						12							22
浴槽	建築工事			10						12								22
自在水栓	T32AR13			10						12								22
シャワーバス水栓		2ハンドル混合水栓		10						12								22
洗濯機パン					10													22
立形泡沫自在水栓	T136S13		10						12									22
洗濯機用水栓	T2613				10						12							22

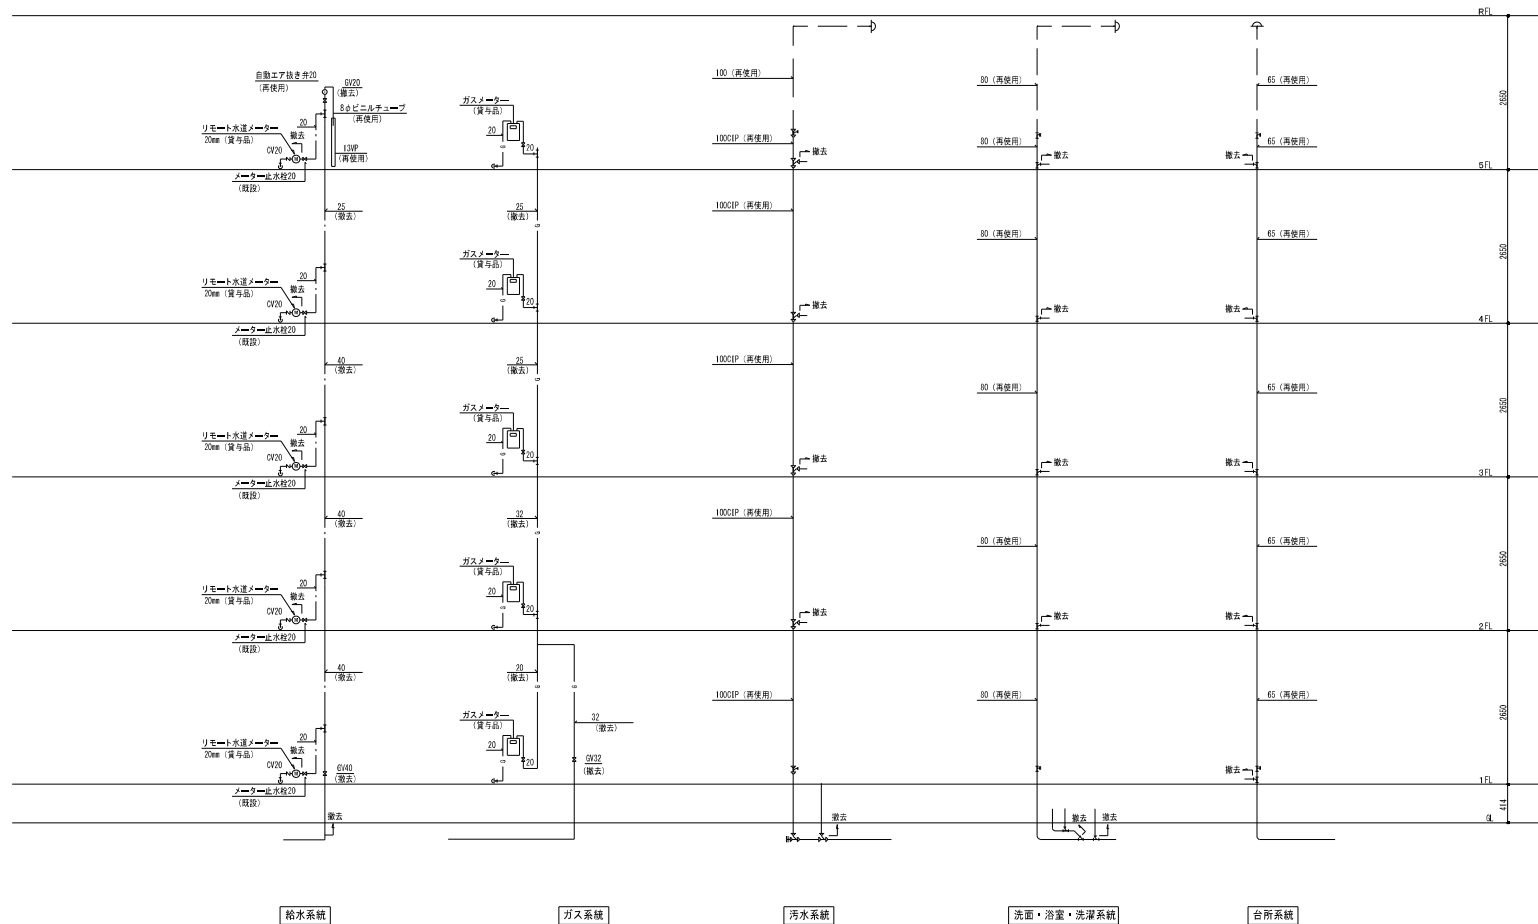

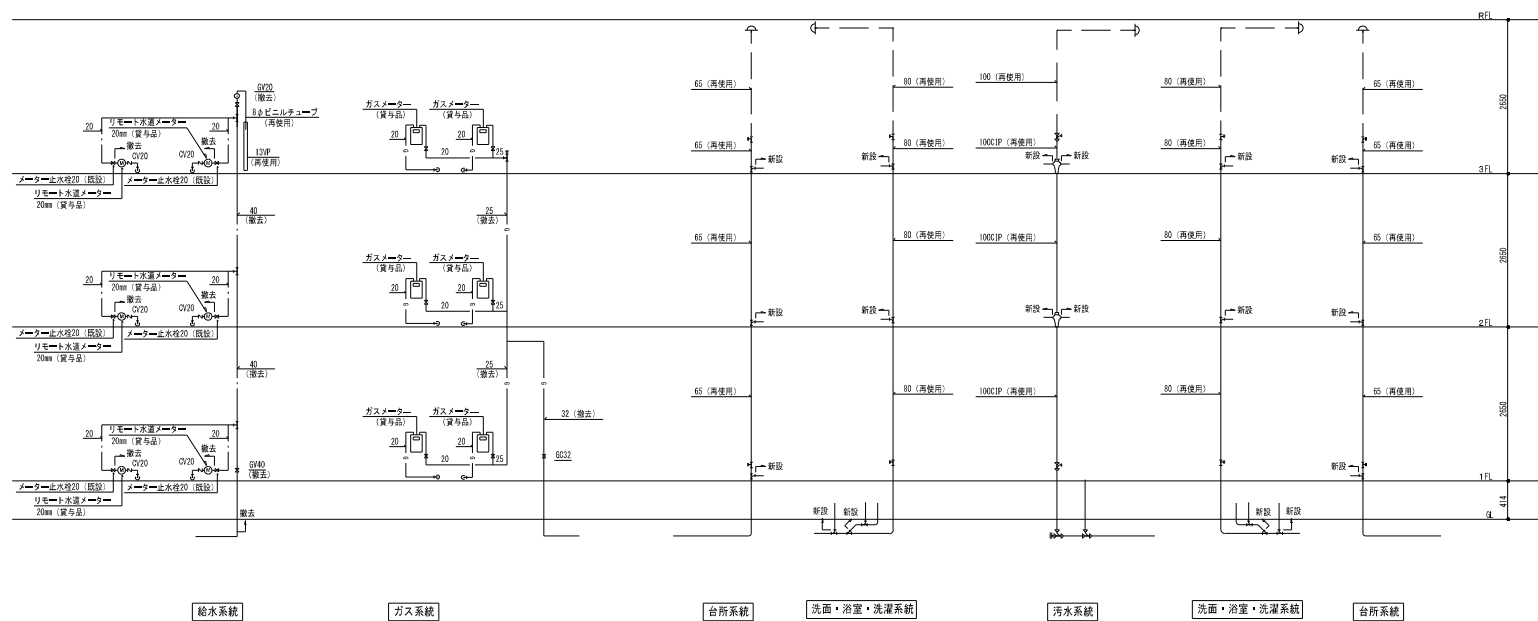

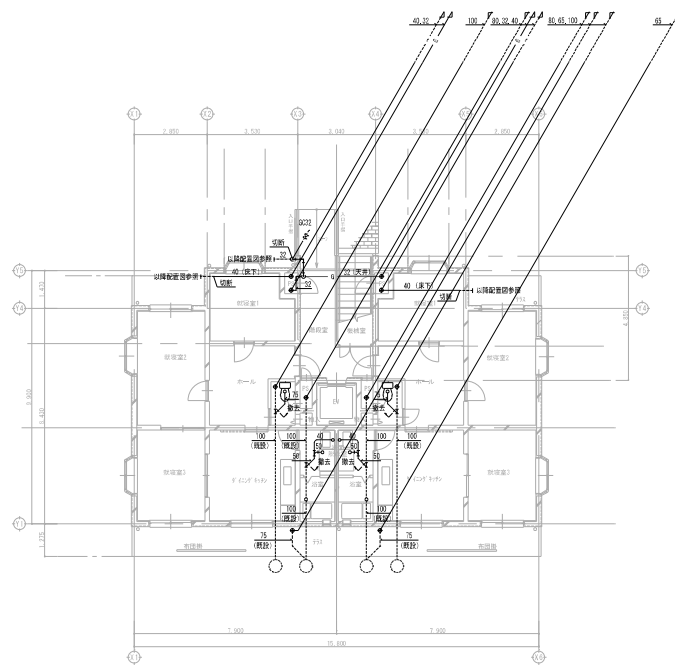

A棟 1階平面図 S=1/100

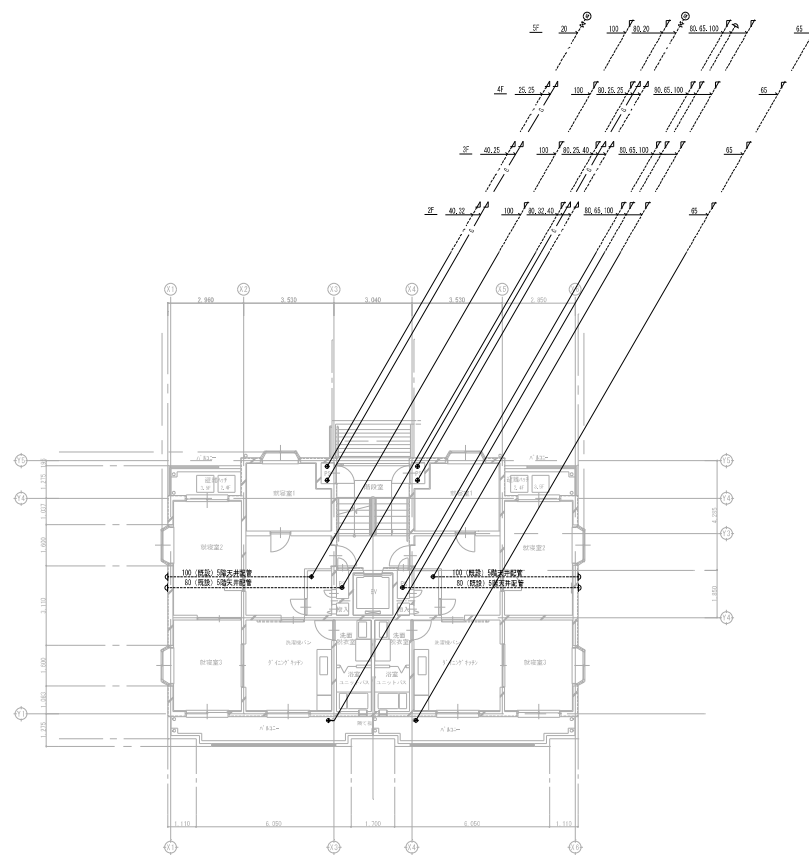


A棟 基準階平面図 S=1/100


凡 例

—— : 接合配管


..... : 既設配管

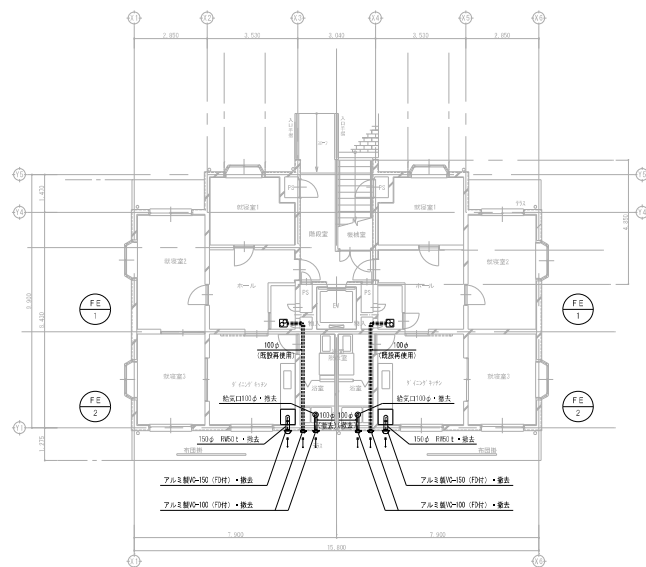


A棟 1階平面図 S=1/100

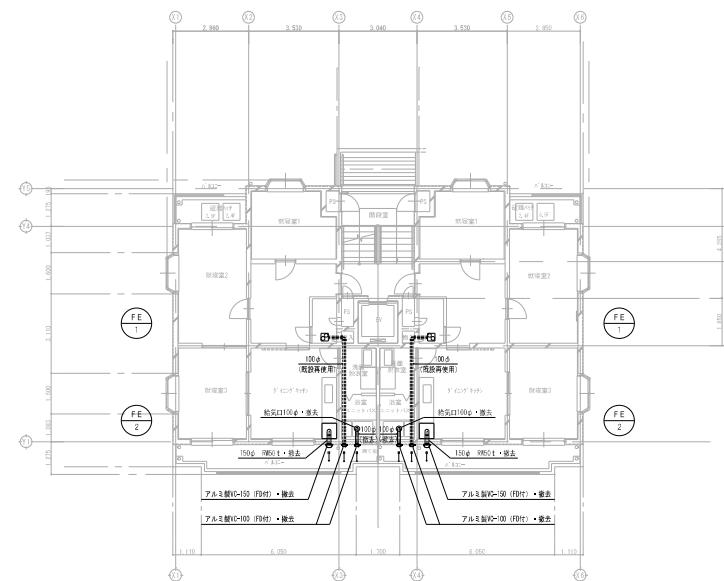


A棟 1階平面図 S=1/100

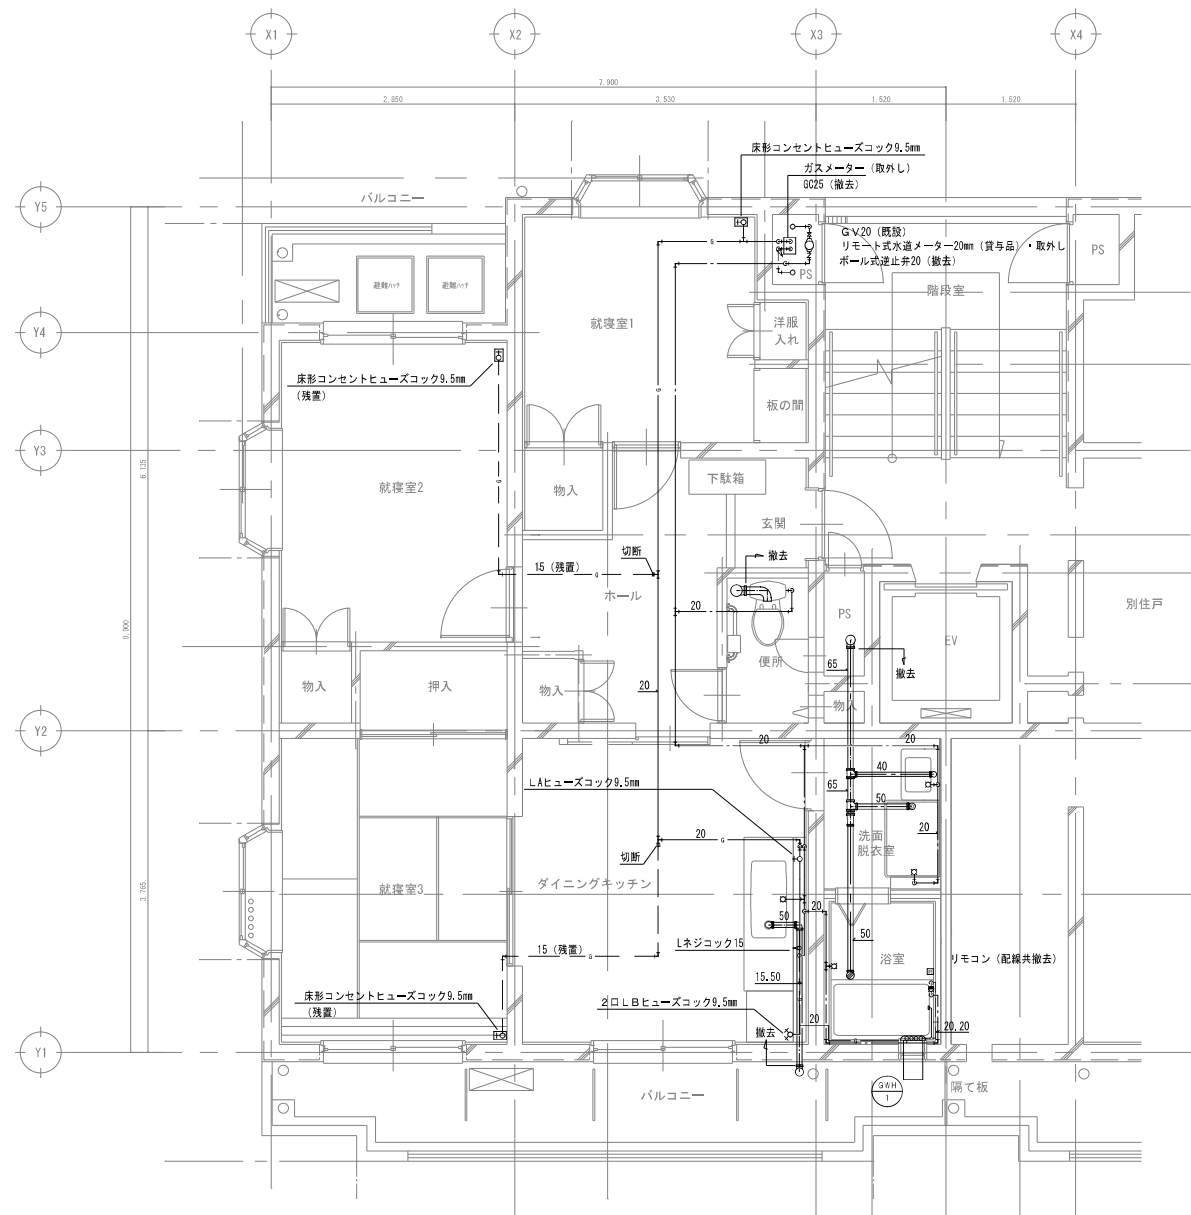

※1. 室内はすべて撤去する。
※2. 撤去後必要のない開口部は本工事で塞ぐこと。
※3. 埋込ガスラン撤去後既設ボックスをプレートにて塞ぐこと。

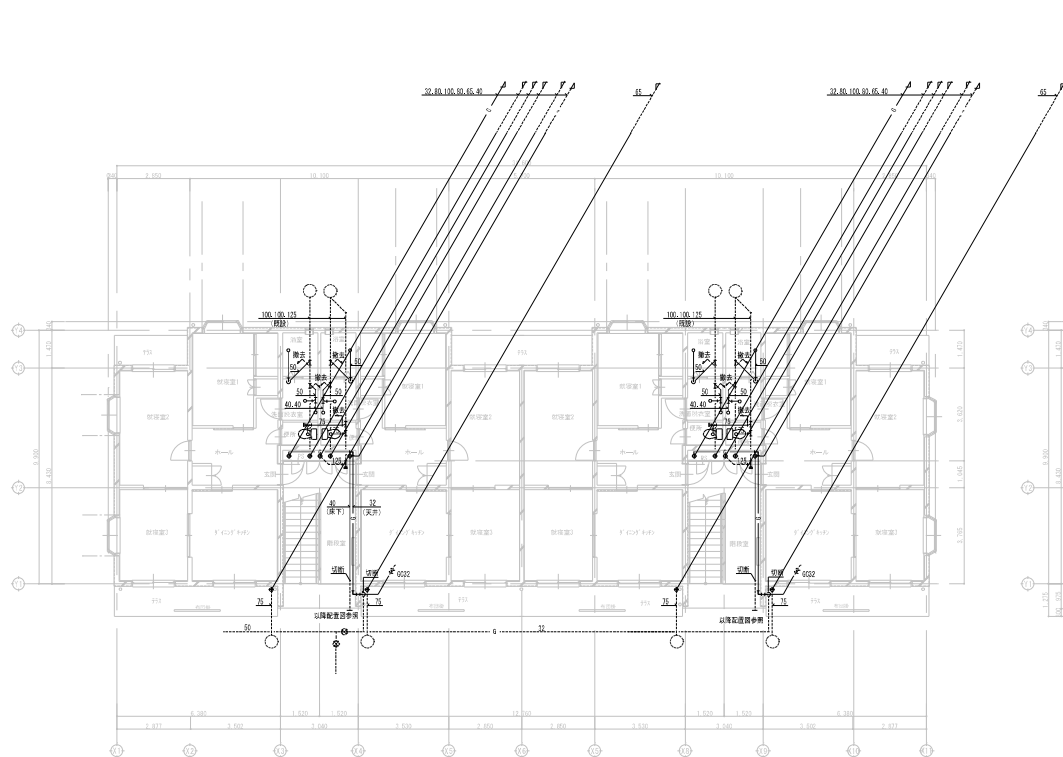


B棟 1階平面圖 S=1/100

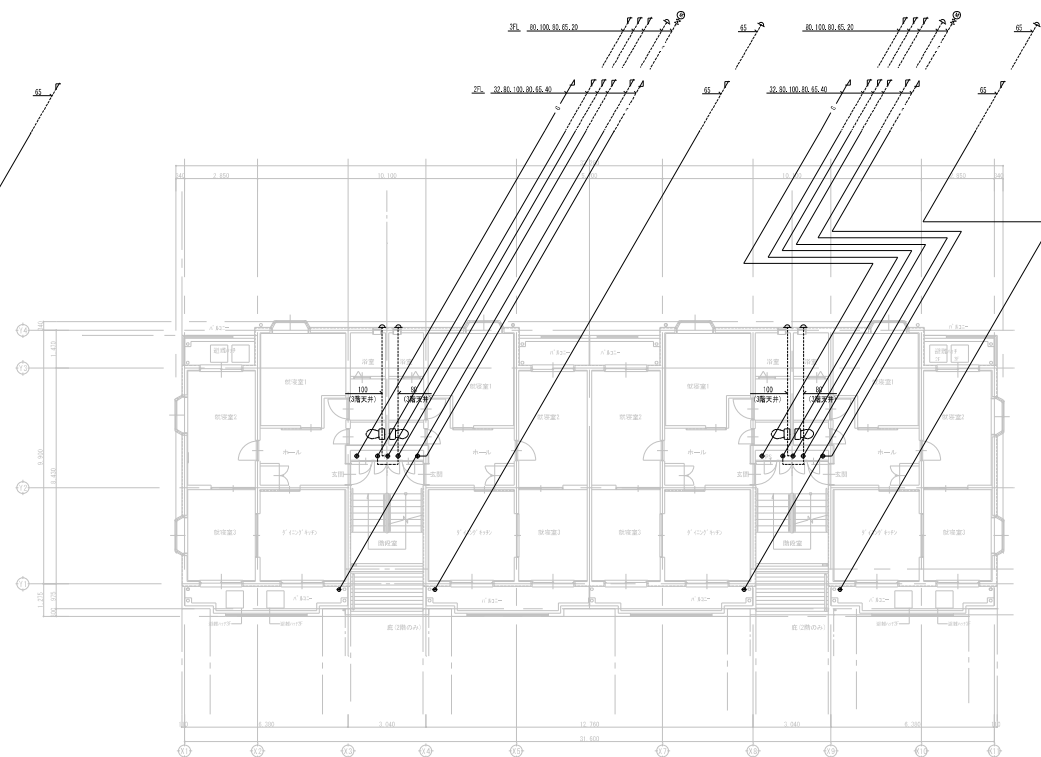


B棟 基準階平面圖 S=1/100

凡 例	
——	: 撤去配管
-----	: 残設配管



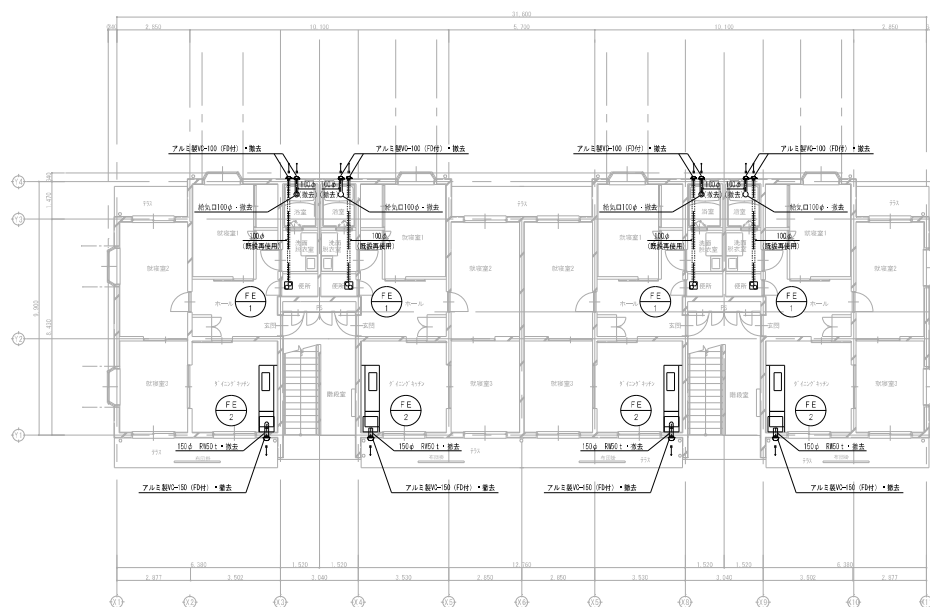


B棟 1階平面図 S=1/100

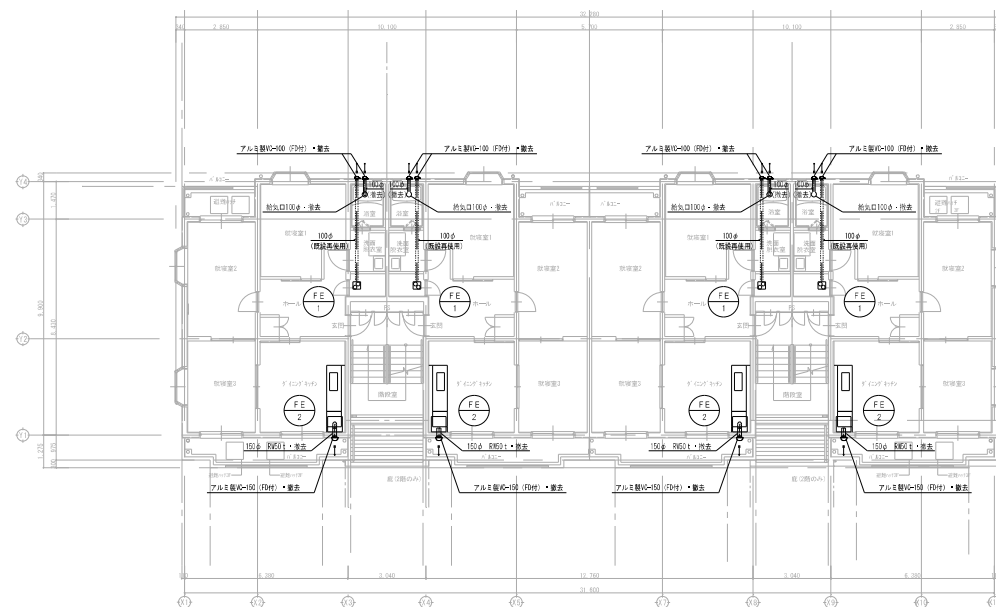


B棟 基準階平面図 S=1/100




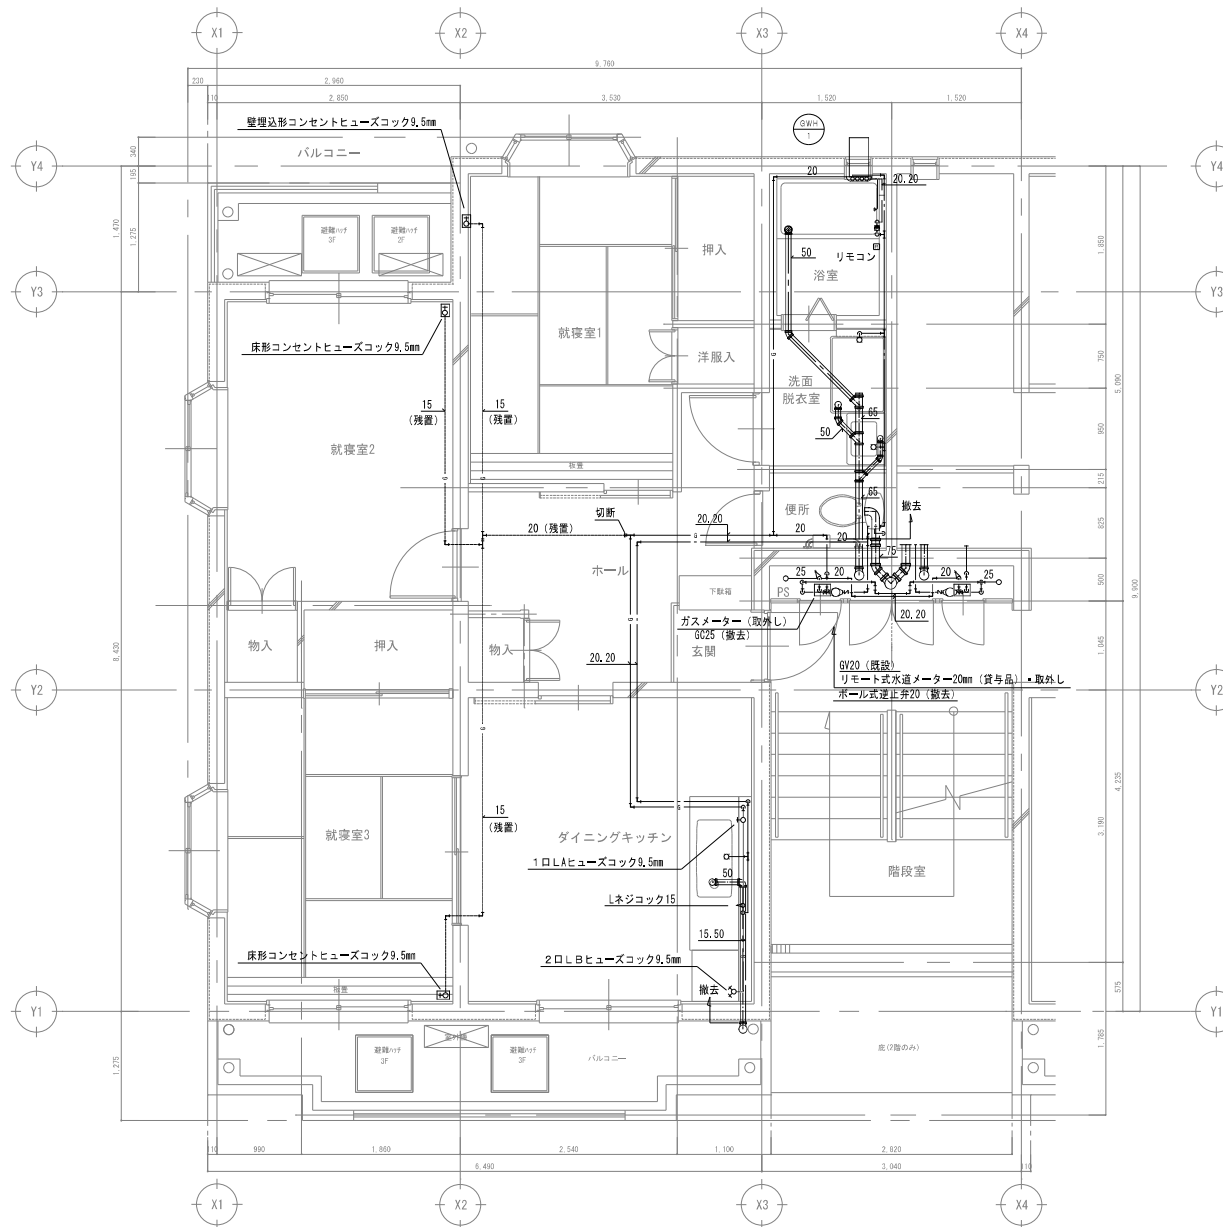

※1. 室内はすべて撤去する。
※2. 撤去後必要のない開口部は本工事で塞ぐこと。
※3. 埋込ガスラン撤去後既設ボックスをプレートにて塞ぐこと。

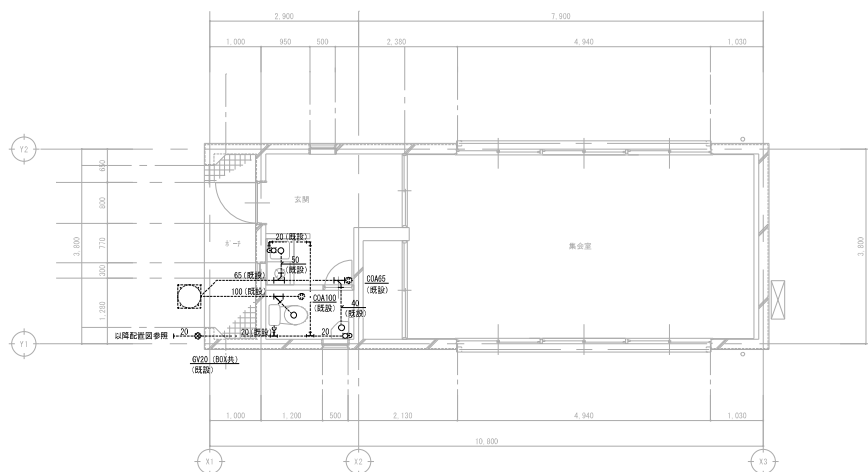

※使用内床上の給水管及び排水管を撤去する。

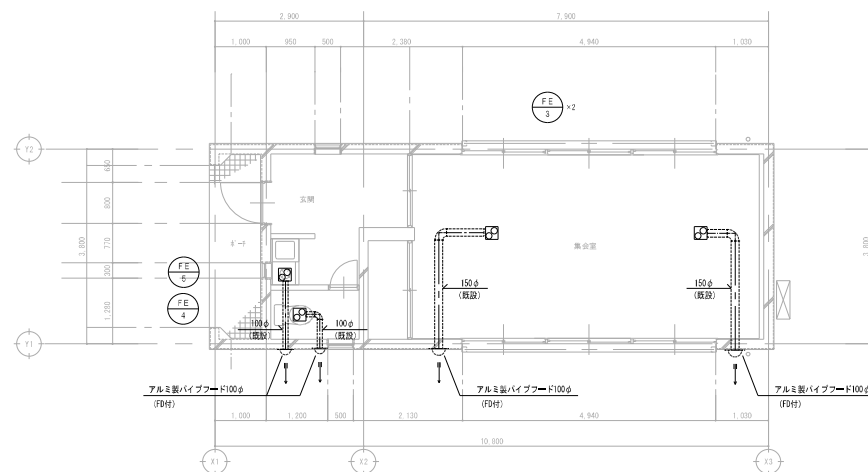

凡 例	
—	撤去機器、配管及びダクト
.....	設置機器、配管及びダクト




図面名称	集会所様平面図（改修前）	図面番号
縮尺	A1:1/50 A3:1/100	M-28
界名	海老名市市営国分北三丁目住宅長寿命化工事	


鉄筋工事	① 鉄筋の種類 (5,2,1) (表5.2.1)	<table border="1"> <tr> <th>種別の記号</th><th>呼び径 (mm)</th><th>規格名称</th></tr> <tr> <td>○ S D 755</td><td>○ D 15以下</td><td></td></tr> <tr> <td>● S D 945</td><td>○ D 19以上</td><td>鉄筋コンクリート用棒筋</td></tr> <tr> <td>● S D 390</td><td>● D 29以上</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">・高強度せん断補強筋</td><td>建築基準法37条認定</td></tr> <tr> <td colspan="2">加工 ・折曲げ角度が90°未満の折曲げの内法直径 (D) () 以上</td><td>・図示</td></tr> </table>	種別の記号	呼び径 (mm)	規格名称	○ S D 755	○ D 15以下		● S D 945	○ D 19以上	鉄筋コンクリート用棒筋	● S D 390	● D 29以上		・高強度せん断補強筋		建築基準法37条認定	加工 ・折曲げ角度が90°未満の折曲げの内法直径 (D) () 以上		・図示	コンクリート工事	① コンクリートの種類等 (6,2,1) (表6.2.1) (6,2,1~6,2,4) (表6.2.2)	種別 ※Ⅰ類 (JIS A 5308への適合を承認されたコンクリート) ・Ⅱ類 (JIS A 5308への適合したコンクリート) ・普通コンクリート : 38N/㎠以下 <table border="1"> <tr> <th>Fc (N/㎠)</th><th>スランプ (cm)</th><th>基礎・基礎梁・土間スラブ</th><th>施工箇所</th></tr> <tr> <td>・24</td><td>※15又は18</td><td>・</td><td>・</td></tr> <tr> <td>○24</td><td>※18</td><td>・</td><td>柱・梁・スラブ・壁</td></tr> <tr> <td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td></tr> <tr> <td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td></tr> </table> ・軽量コンクリート : 27N/㎠以下 (特記事項は「9. 軽量コンクリート」に示す) ・建築基準法第37条第二号の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたコンクリート ()	Fc (N/㎠)	スランプ (cm)	基礎・基礎梁・土間スラブ	施工箇所	・24	※15又は18	・	・	○24	※18	・	柱・梁・スラブ・壁	・	・	・	・	・	・	・	・	⑥ 10. 寒中コンクリート (6,11,1) (6,11,2)	適用期間 ・図示 ・1月1日～2月18日 構造体強度補正係数 (S) ※公仕仕6,11,2(3) (7) ・構造温度を基に定める ()	木工事	② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘 㺙 㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟 㺠 㺡 㺢 㺣 㺤 㺥 㺦 㺧 㺨 㺩 㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰 㺱 㺲 㺳 㺴 㺵 㺶 㺷 㺸 㺹 㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿 㻀 㻁 㻂 㻃 㻄 㻅 㻆 㻇 㻈 㻉 㻊 㻋 㻌 㻍 㻎 㻏 㻐 㻑 㻒 㻓 㻔 㻕 㻖 㻗 㻘 㻙 㻚 㻛 㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻦 㻧 㻨 㻩 㻪 㻫 㻬 㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲 㻳 㻴 㻵 㻶 㻷 㻸 㻹 㻺 㻻 㻼 㻽 㻾 㻿 㼀 㼁 㼂 㼃 㼄 㼅 㼆 㼇 㼈 㼉 㼊 㼋
種別の記号	呼び径 (mm)	規格名称																																													
○ S D 755	○ D 15以下																																														
● S D 945	○ D 19以上	鉄筋コンクリート用棒筋																																													
● S D 390	● D 29以上																																														
・高強度せん断補強筋		建築基準法37条認定																																													
加工 ・折曲げ角度が90°未満の折曲げの内法直径 (D) () 以上		・図示																																													
Fc (N/㎠)	スランプ (cm)	基礎・基礎梁・土間スラブ	施工箇所																																												
・24	※15又は18	・	・																																												
○24	※18	・	柱・梁・スラブ・壁																																												
・	・	・	・																																												
・	・	・	・																																												

[illegible]

計画地
海老名市市営分北三丁目住宅
海老名市図記号第1号

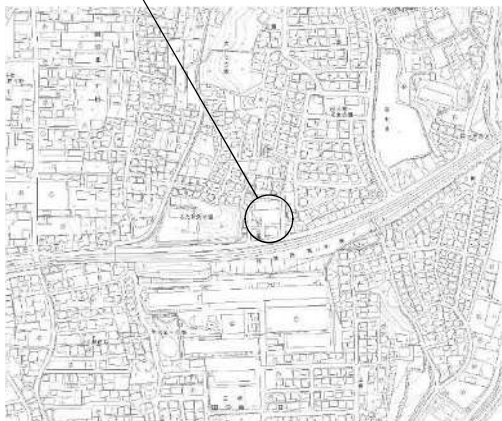





案内図

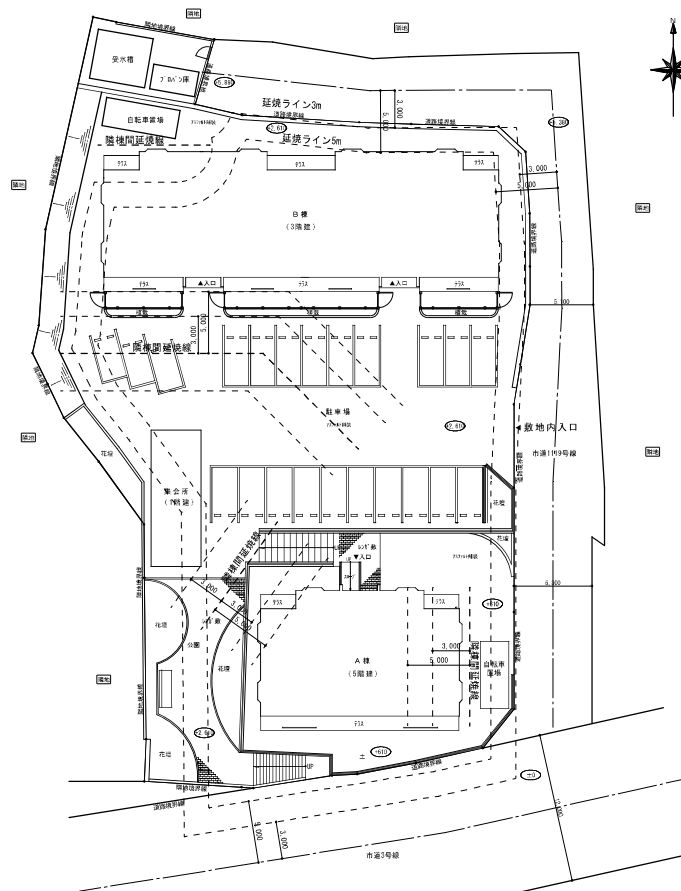


配置図


内部仕上表

[illegible]

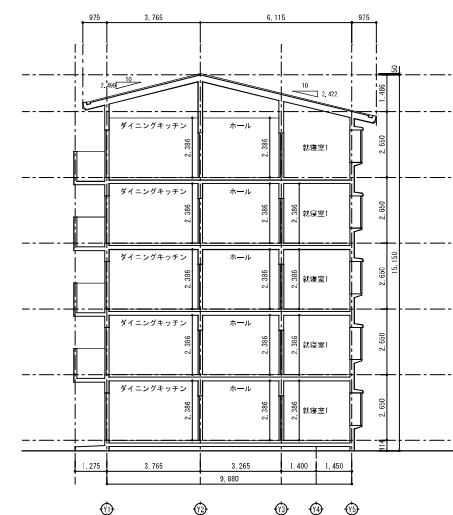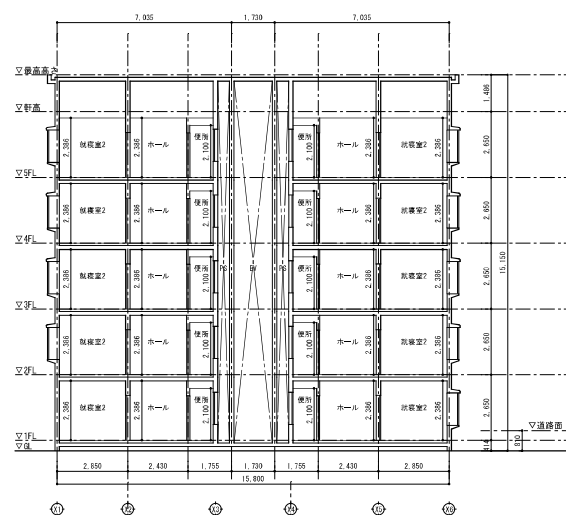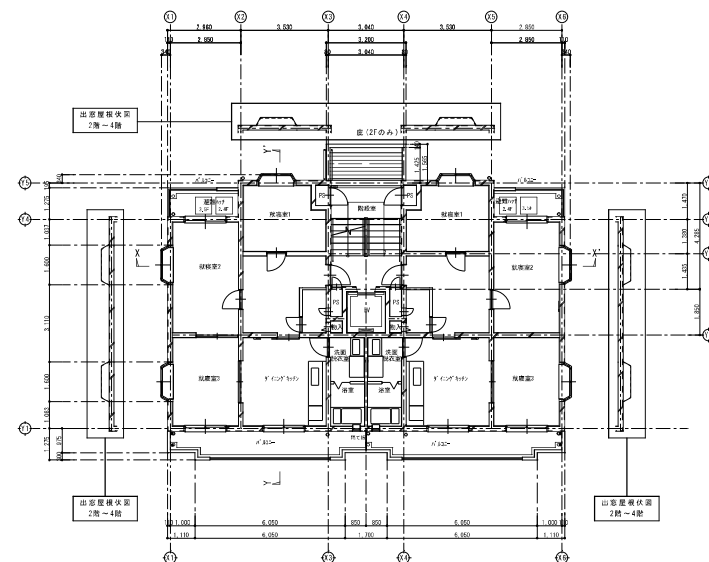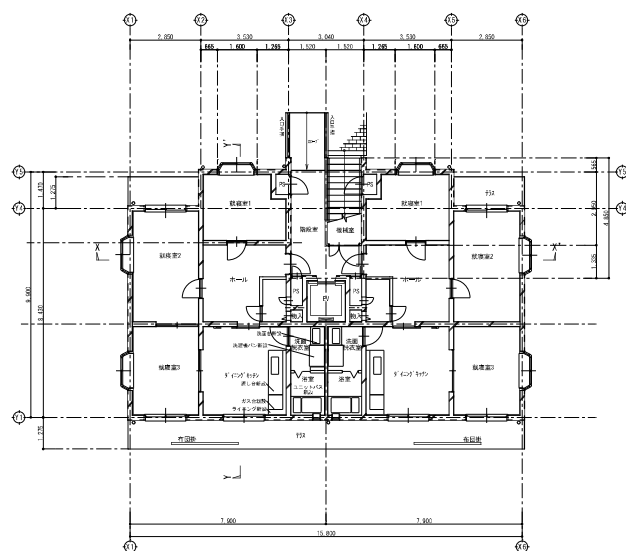


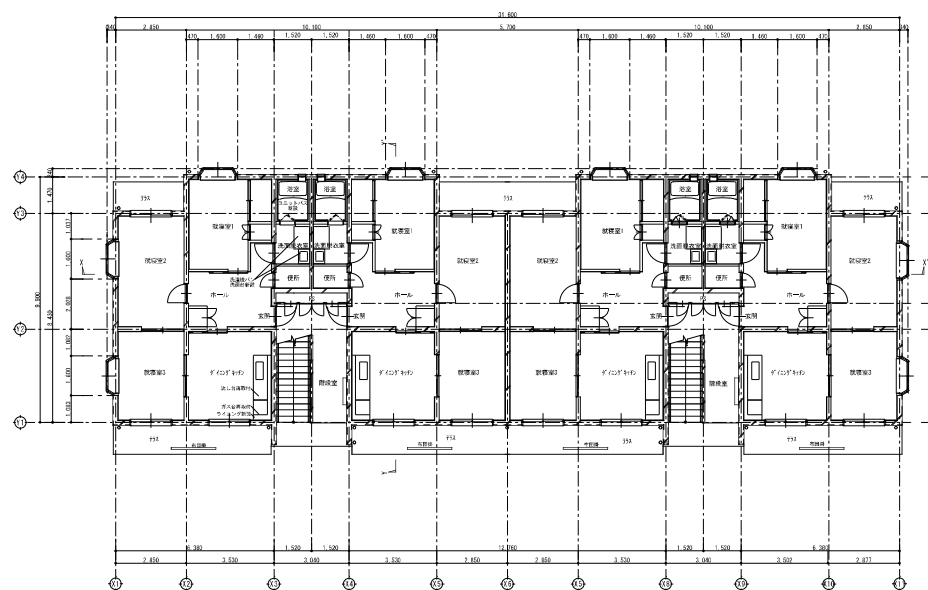


B棟 1階平面図 S=1/100

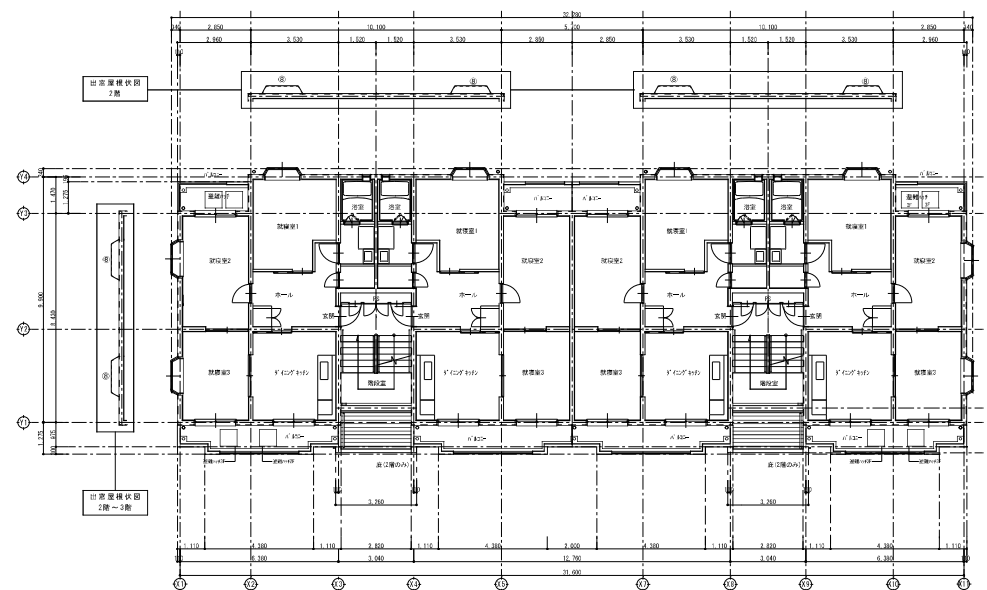

B棟 基準階平面図 S=1/100

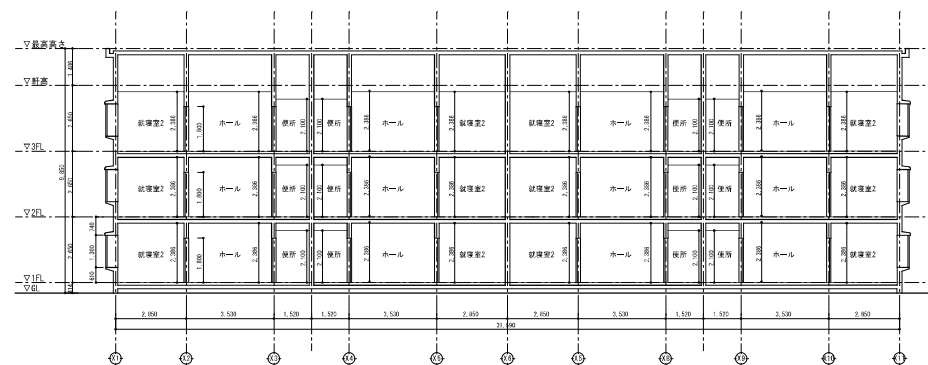



B棟 X-X' 断面図 S=1/100

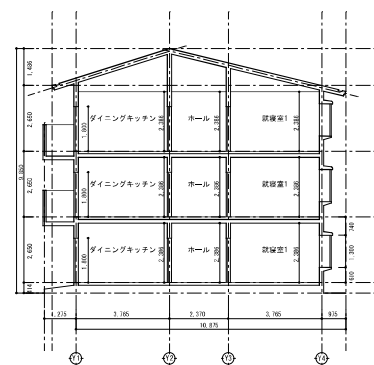


B棟 Y-Y' 断面図 S=1/100



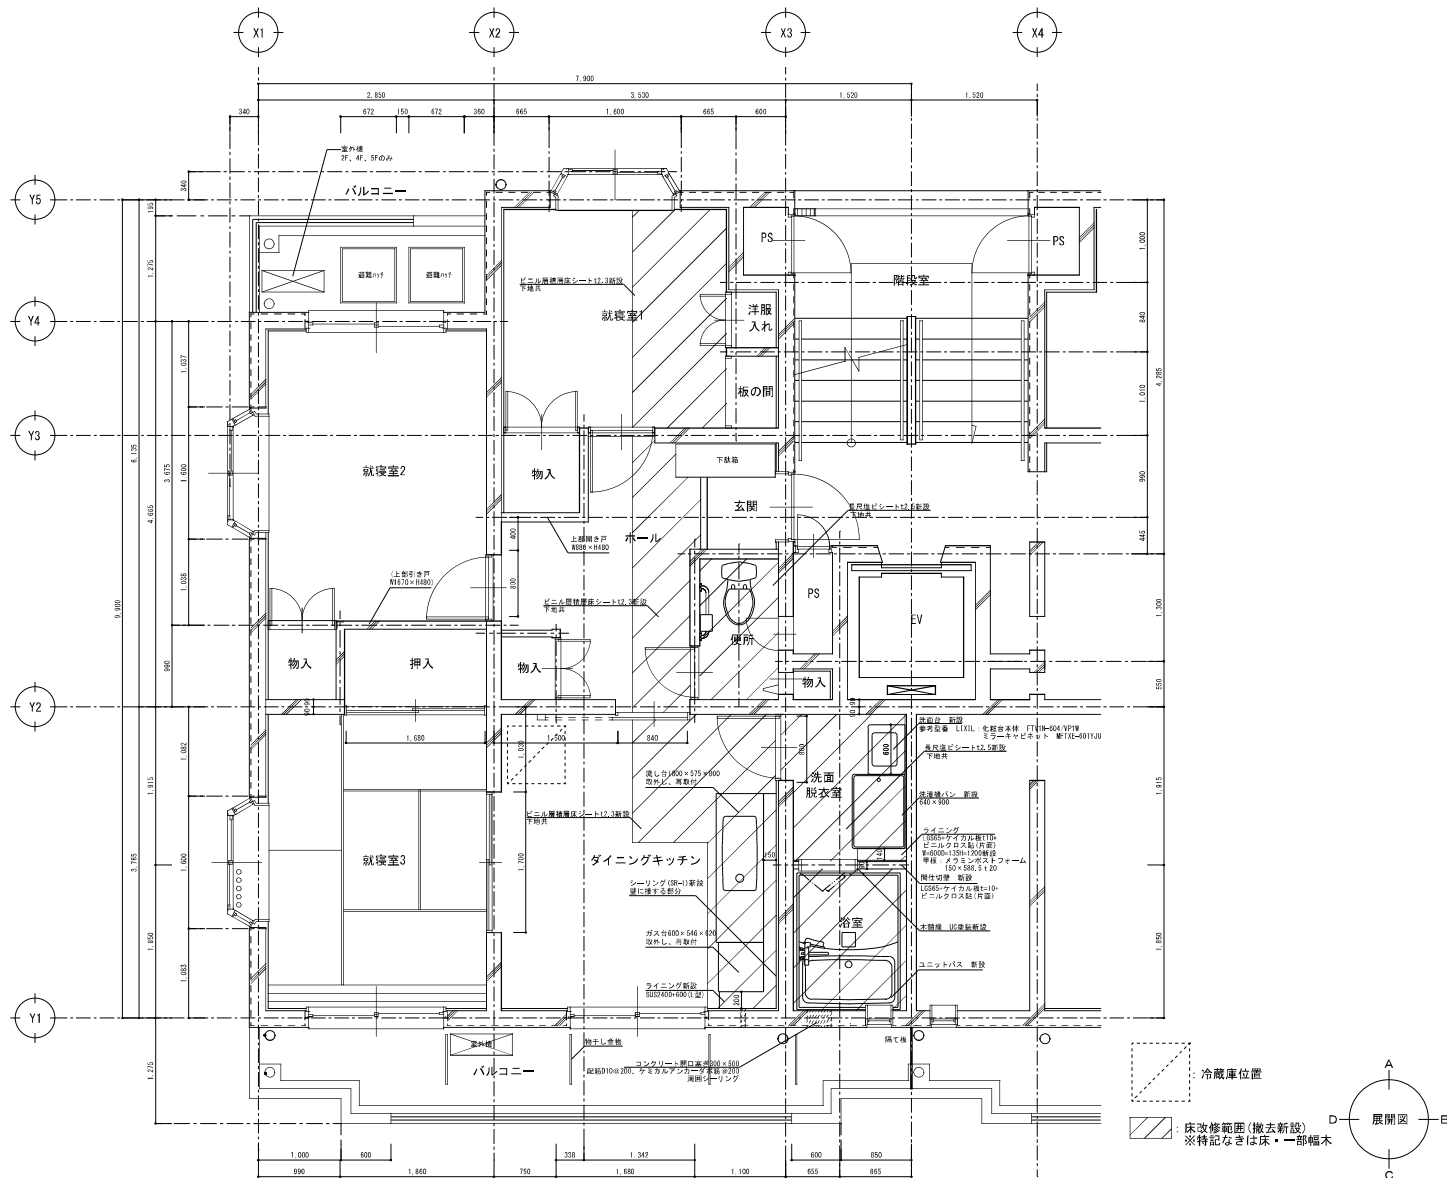

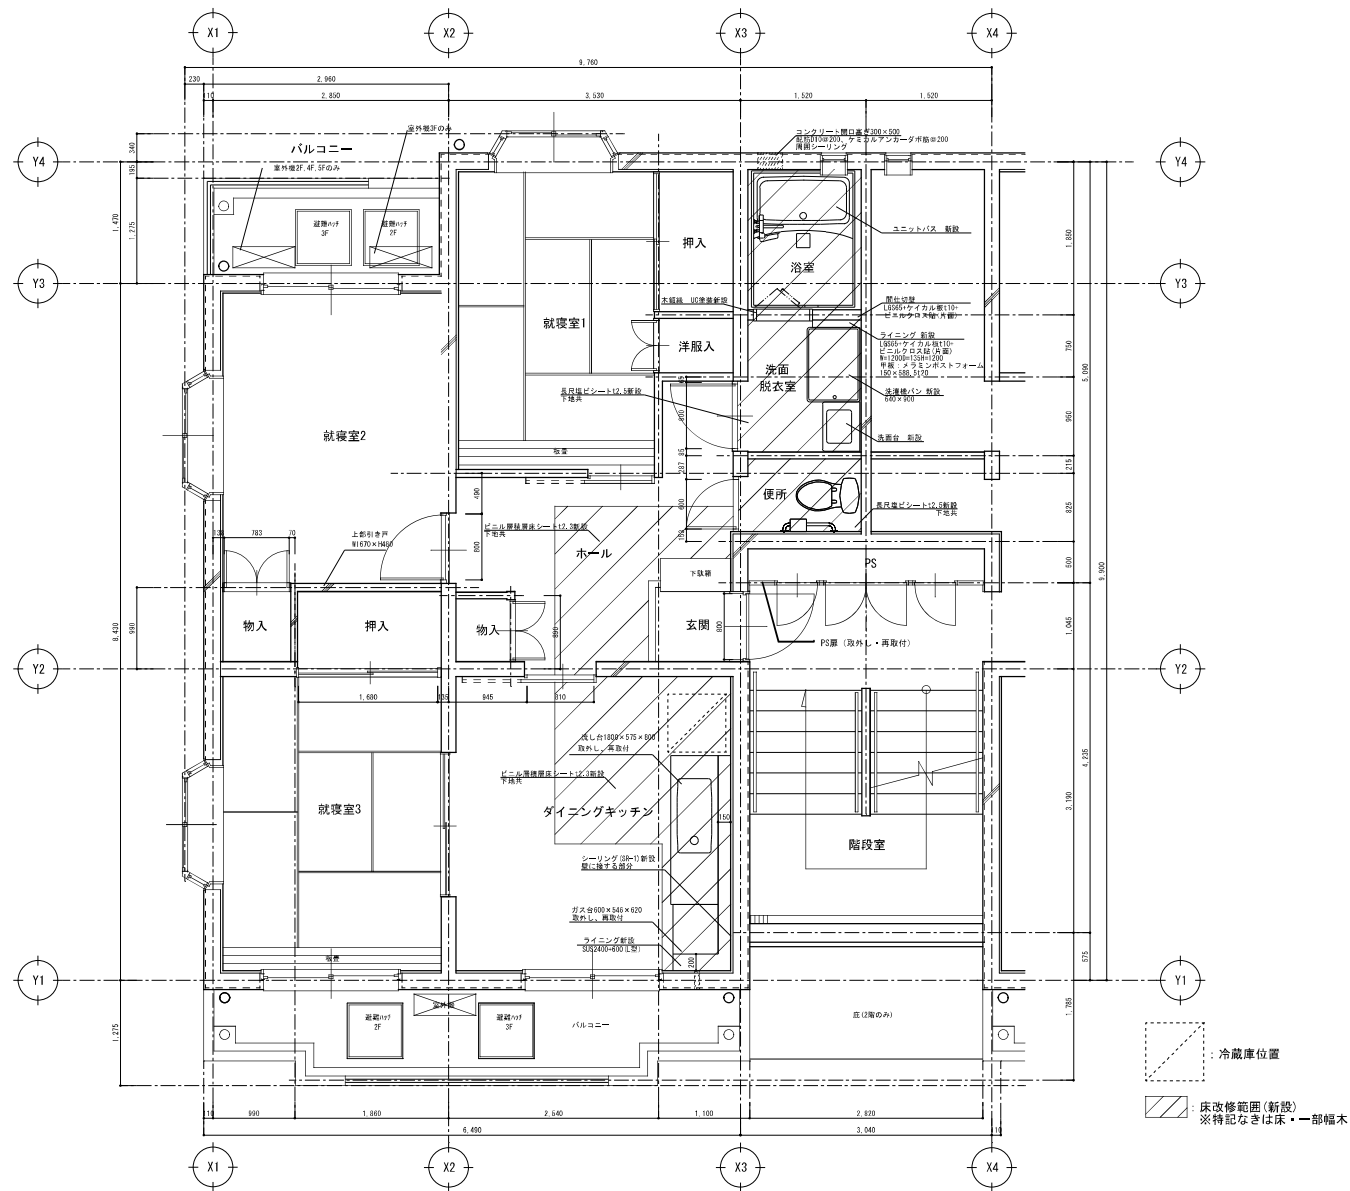


A棟展開図

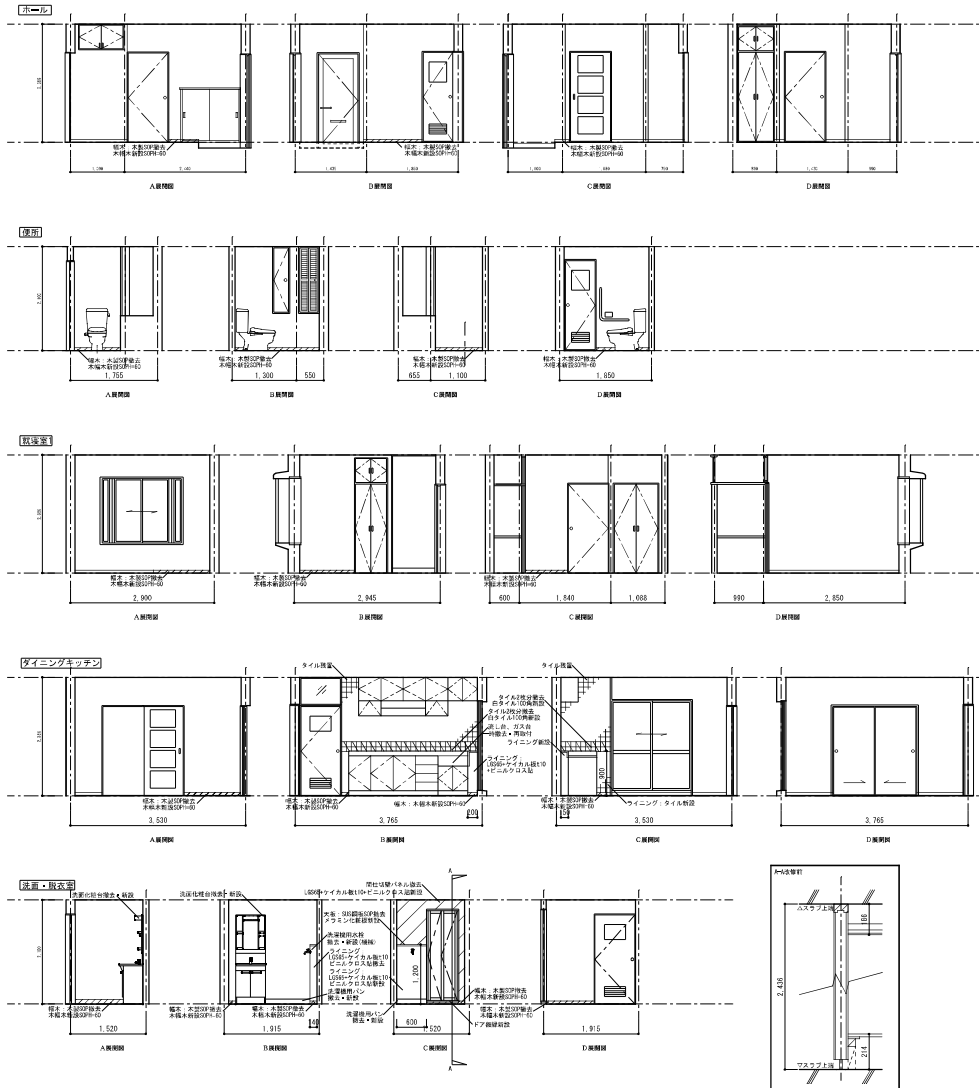


B棟展開図



改修後

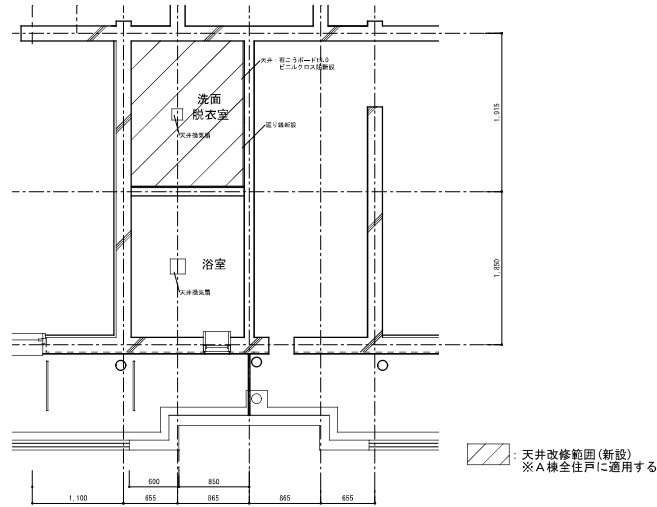


A棟住戸天井伏図

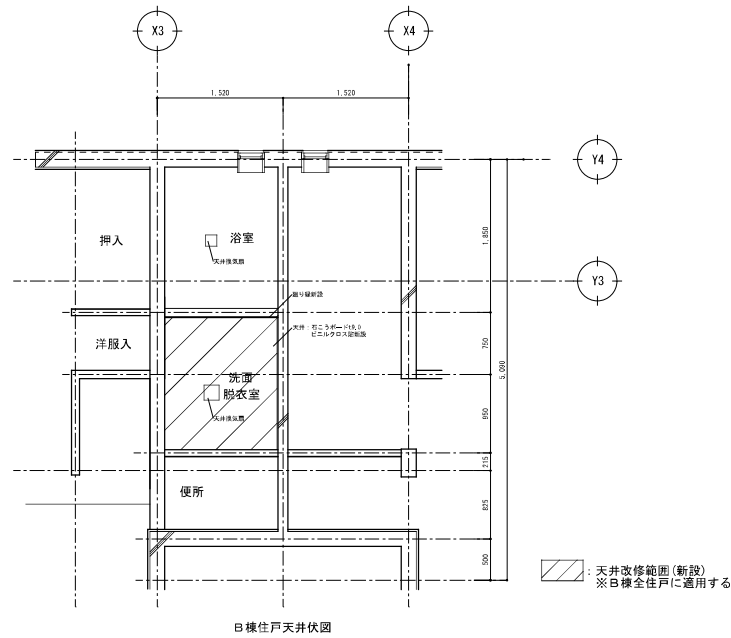


B棟住戸天井伏図



改修前

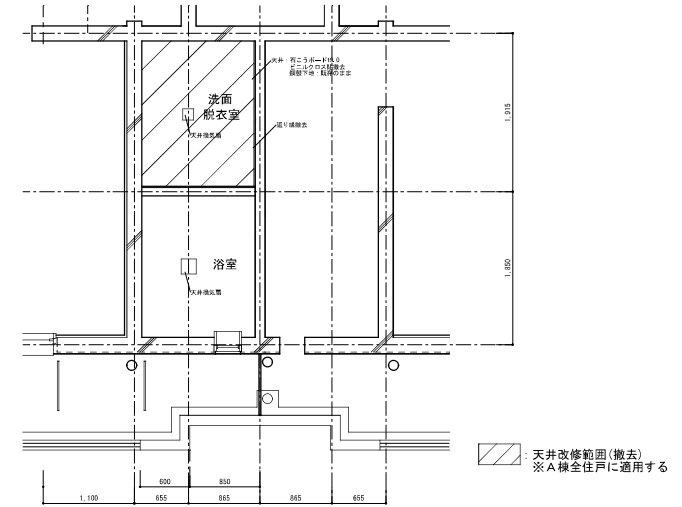

A棟住戸天井伏図








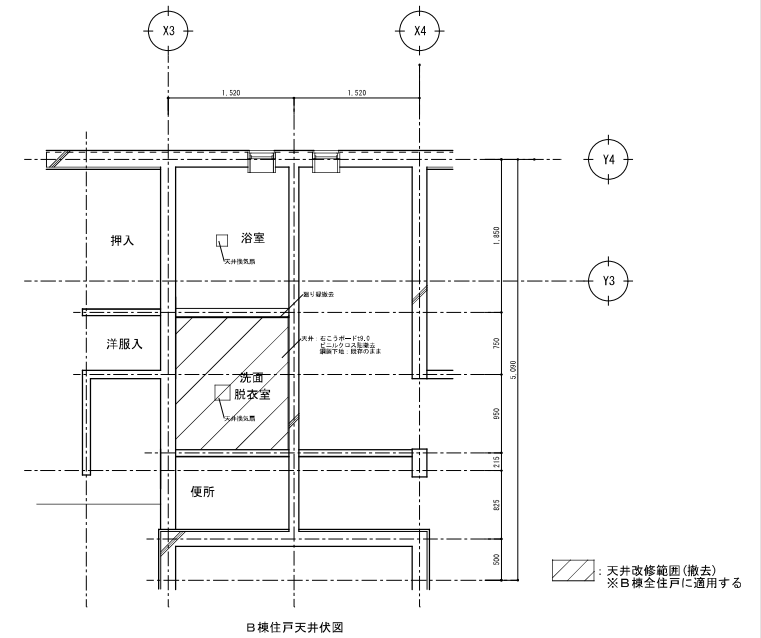


B棟住戸天井伏図

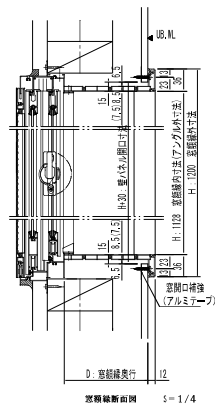


※奥行300・400の窓簾使用の場合、製品に1/50の水勾配がついております。
そのため、パネル開口寸法および窓簾縁外寸法が水勾配分大きくなります。
詳しくは窓簾縁同様取付説明書をご確認ください。

※窓と窓簾幅を締結するための取付ねじは窓簾縁に厚板されていません。
※窓開口幅は(アルミテープ)は別途手配が必要です。

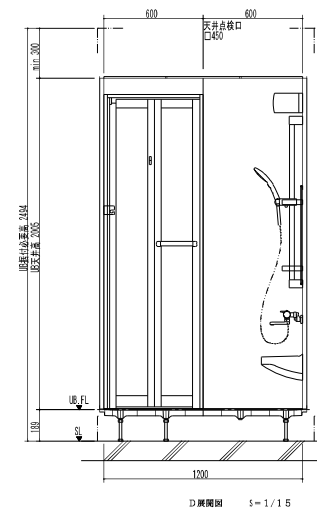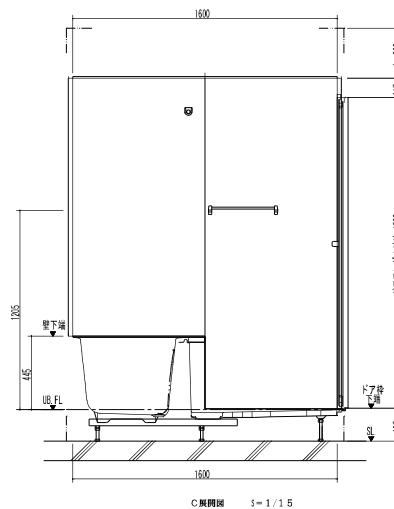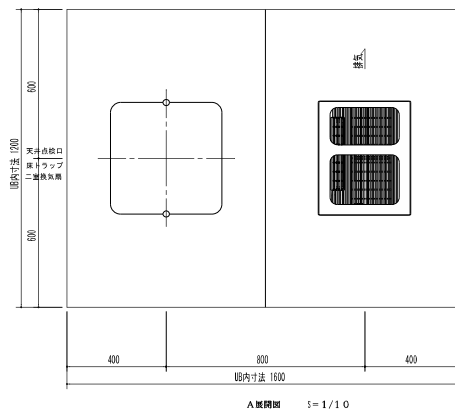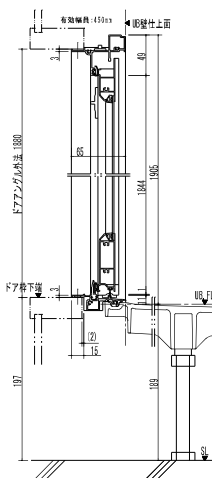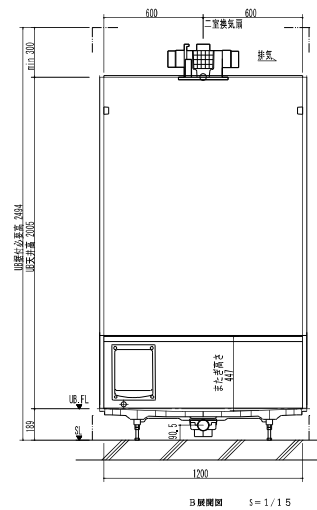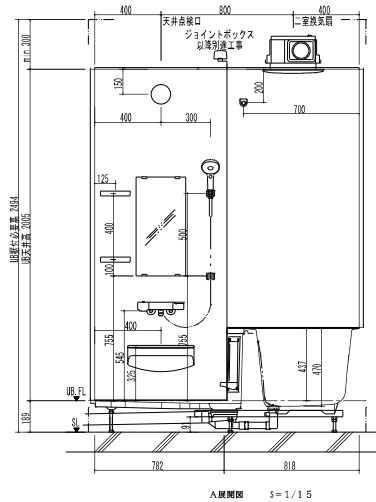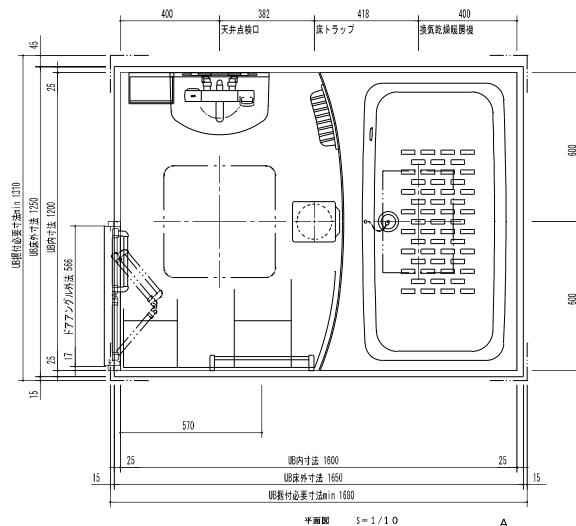


項目 / 寸法	仕様 (寸法単位: mm)	備考
重量	185kg	
梱包寸法	1310mm x 1800mm x 240mm	
内寸法	1200mm x 1800mm x 200mm	
底	FPR 積層材	
壁	化粧板/複合パネル (5コーナー型連打)	
天井	化粧板/複合パネル (5コーナー型連打)	
ドア	折戸式: アルミマルチプル処理 鋼材: 鋼板/鋼筋鋼板	
水落	FPR/連通寸法: (117mm x 800 x 470mm)	
排水器具	ゴム排水栓 洗い槽前: 壁掛け水栓 シャワー: 排水型/水栓付	ホワイテ
	排水器具	ホワイテ
カウンター	スリム型/複合(2面型) (L937mm x 157mm)	
照明	アルミバンプ (L400 x 190mm x 150mm)	
タイル	セラミックタイル (300mm x 600mm)	
収納	収納棚 (ホワイテ) 2段: 樹脂製	ホワイテ
換気扇	換気扇 (2段換気)	1W
シンク/排水口	ステンレス製: 1本	ホワイテ
排水口	ABS樹脂製: 排水50mm	
給排水	Rc1/2: ねじ止	
給排水	Rc1/2: ねじ止	
排水排水	塩ビ管: VP50	
フック	シャワーフック: 2個	ホワイテ


本体特記事項
 本器はタイプIにて作成しております。タイプBの時は本器と手違いになります。
 本器はメーカーのものであり保証をいたしません。
 強度上、ポンプボルトのポンプを強硬の上で押さないでください。
 図解付必要寸法はドアの寸法を含みます。ドア蓋の寸法は詳細図をA部詳細をご確認ください。
 本器の旋回後戻り機構は、横突方向を180°回転可能となります。
 その際、本器とフロントパネルとの間に本体とフロントパネルも180°回転した状態で設置されます。

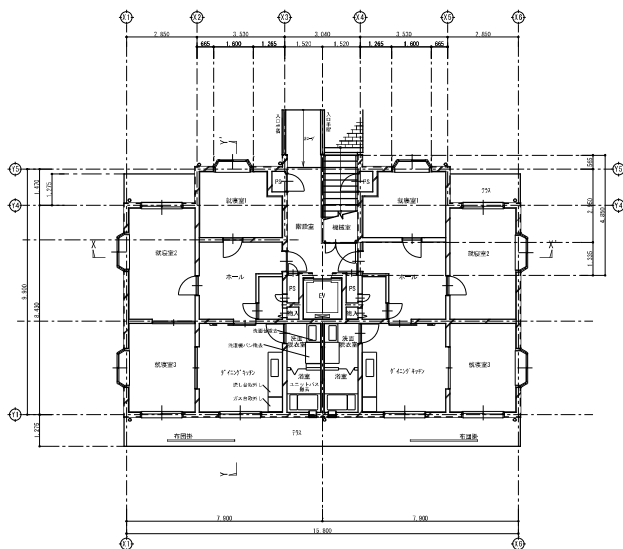


A 棟 1 階平面図 S=1/100

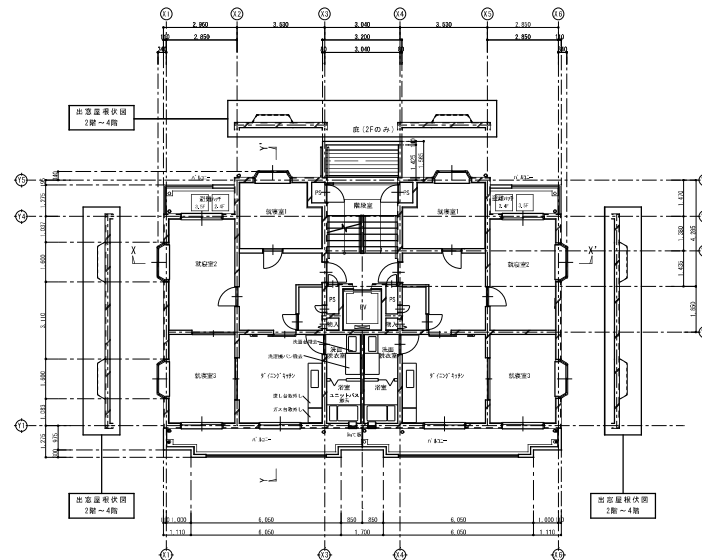


A 棟 基準階平面図 S=1/100

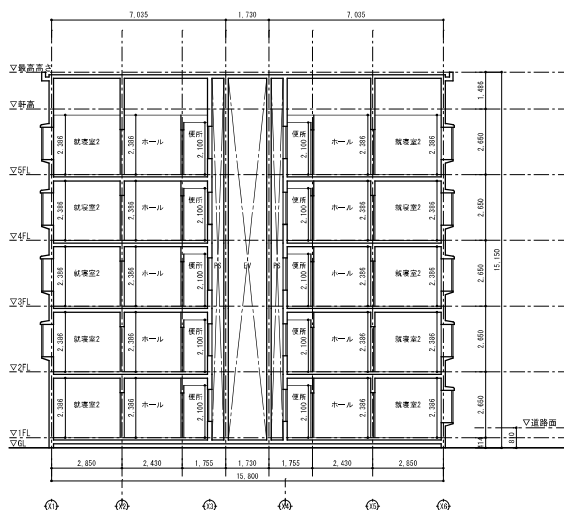


A 棟 X-X' 断面図 S=1/100

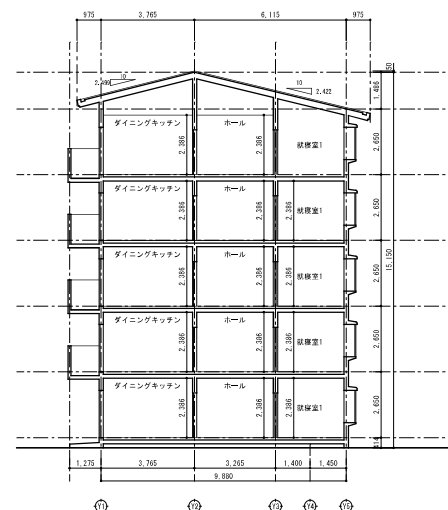


A 棟 Y-Y' 断面図 S=1/100

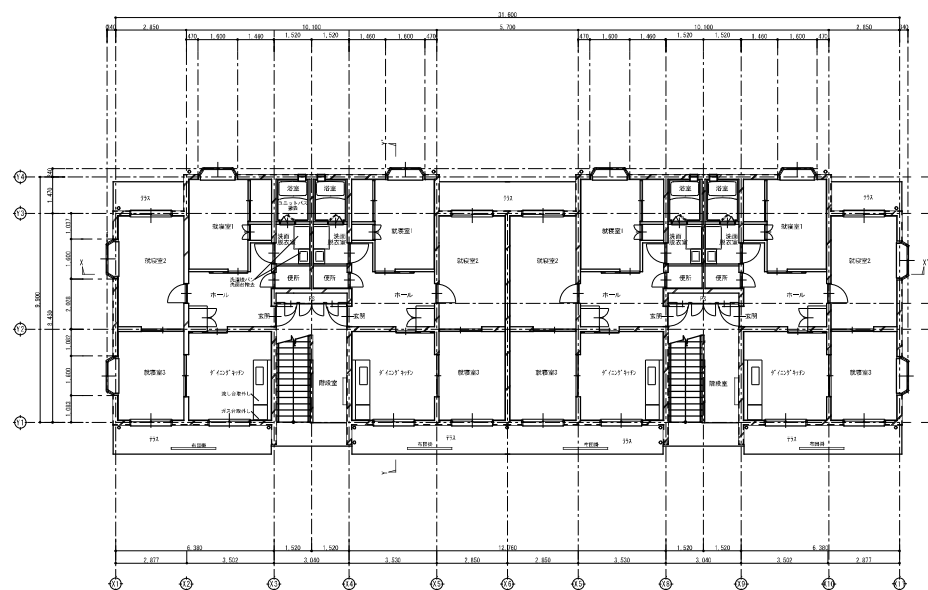


B棟 1階平面図 S=1/100

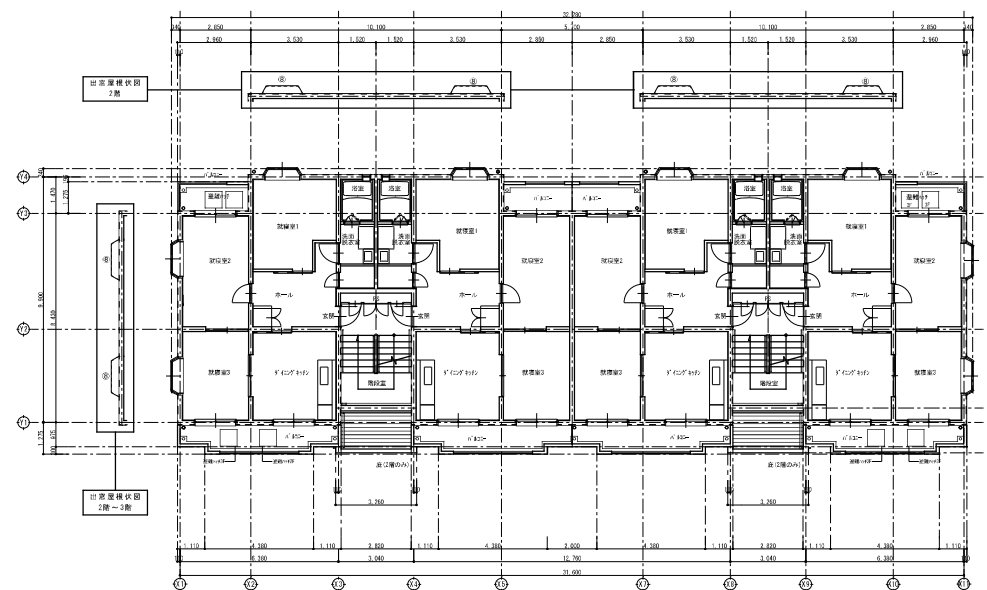


B棟 基準階平面図 S=1/100

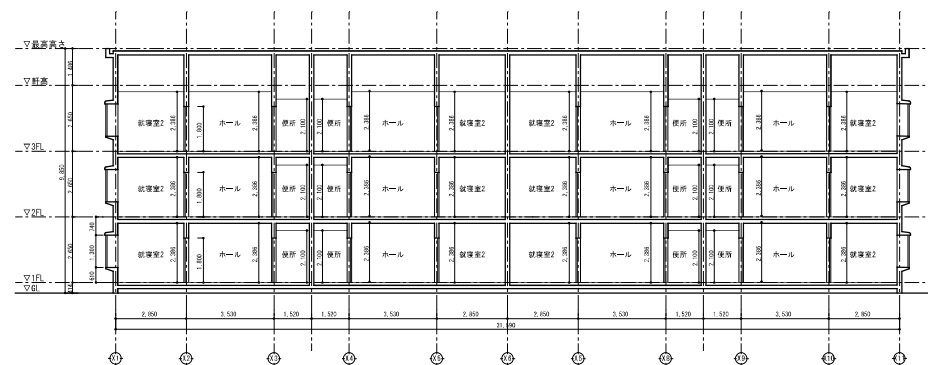


B棟 X-X' 断面図 S=1/100

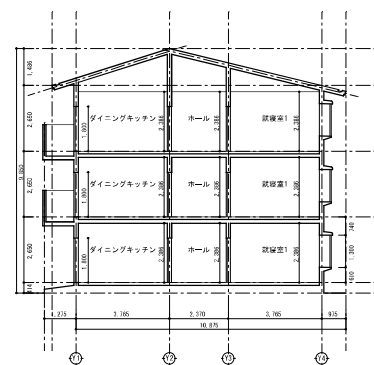


B棟 Y-Y' 断面図 S=1/100

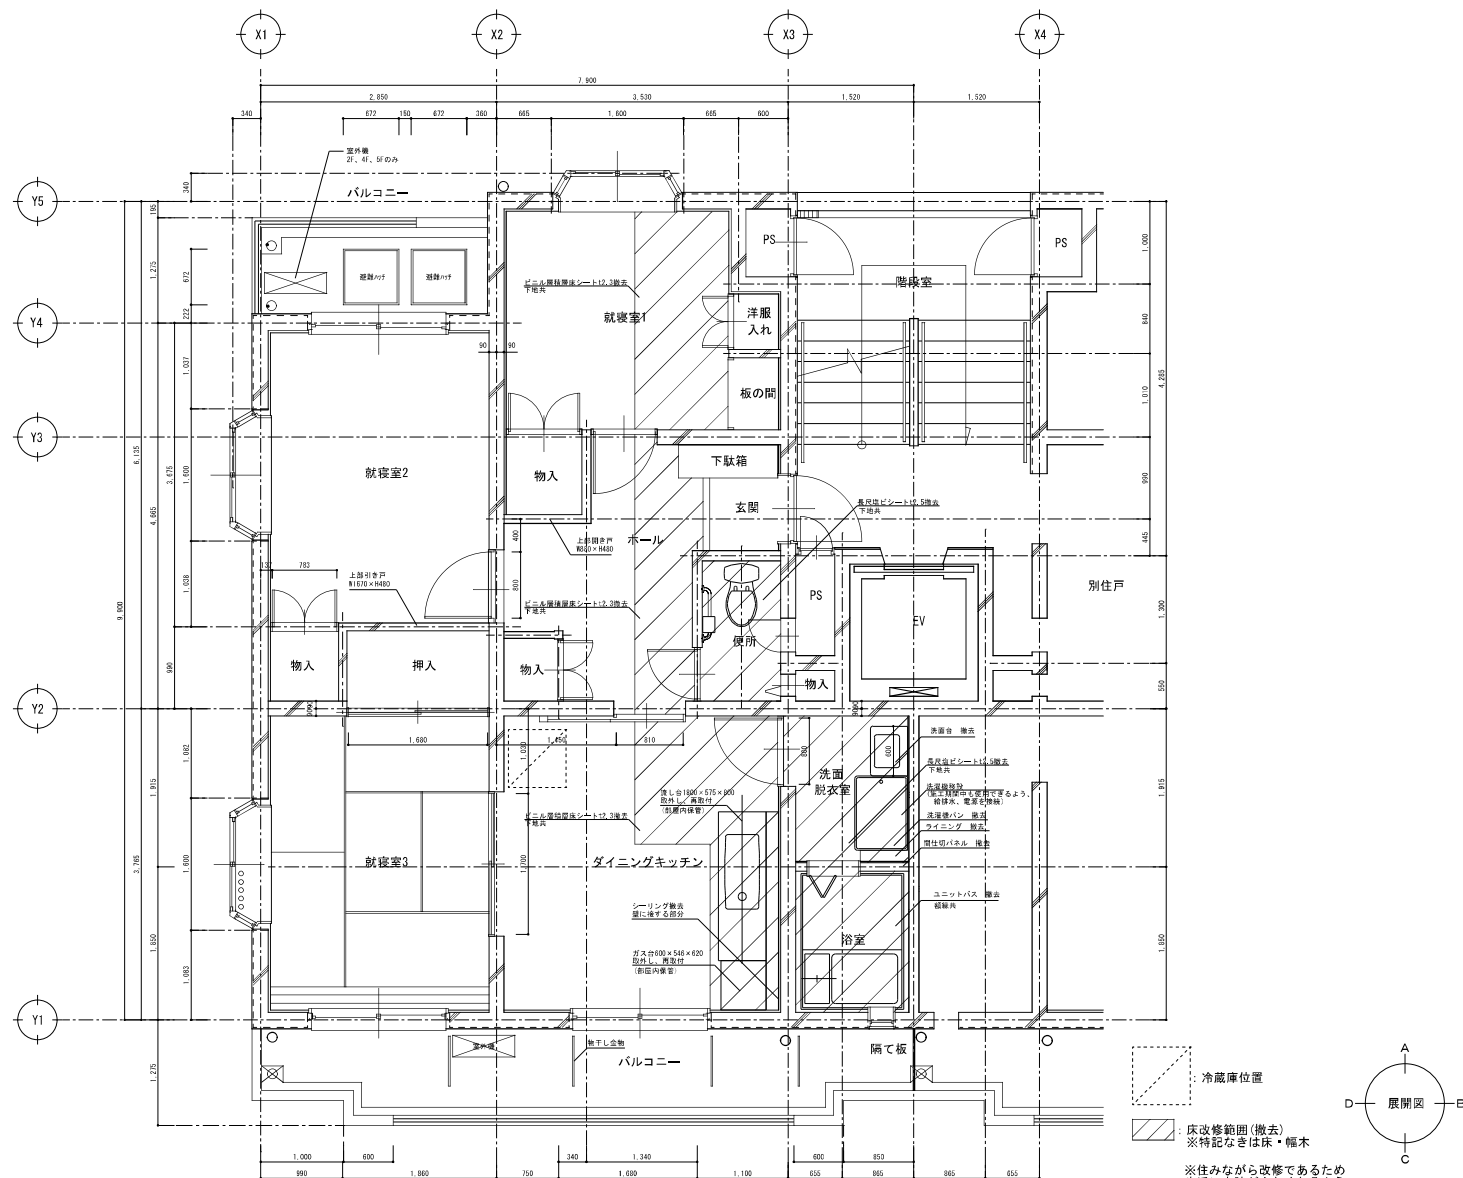


※住みながら改修であるため
生活に支障が少なくなるよう
撤去範囲は極力少なくするように検討すること。

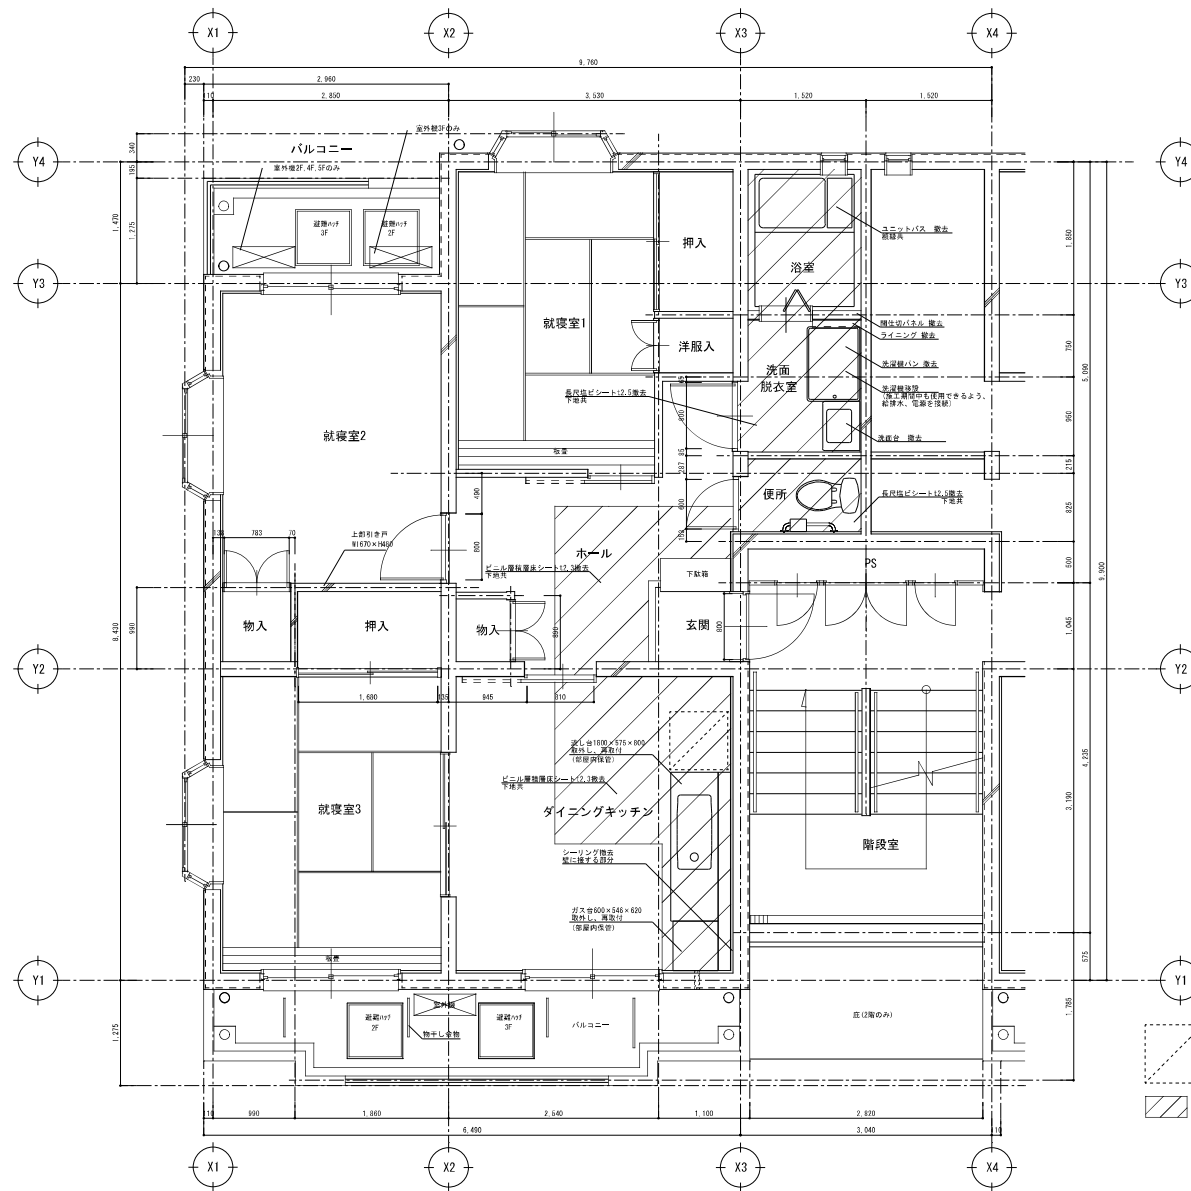


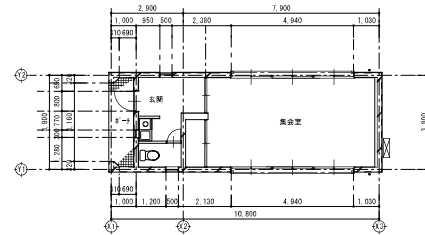

平面図 S=1/100

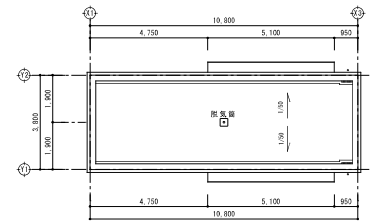

屋根伏図 S=1/100

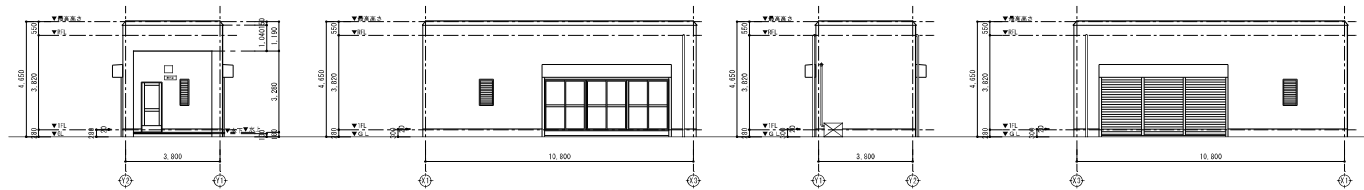


集会所様 北側立面図 S=1/100

集会所様 東側立面図 S=1/100

集会所様 南側立面図 S=1/100


集会所様 西側立面図 S=1/100

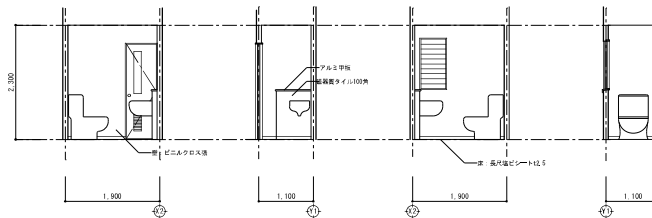

便所 断面図 (改修前・後) S=1/50




南側立面図 S=1/100

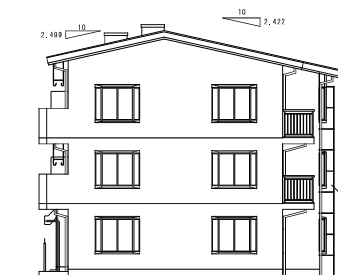

東側立面図 S=1/100



北側立面図 S=1/100

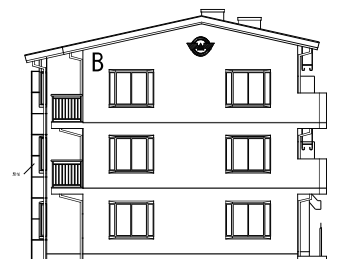

西側立面図 S=1/100

< 施工条件 >

工程計画

- ・全体工期を8.5月とする。
- ・A棟とB棟をほぼ並行して工事を行い、最後に屋外配管類の工事を実施する。
- ・2住戸の空き室について先行して工事を行い、水回りの工事で浴室・洗面脱衣室・便所・流し台を使用できない期間の代替え使用に供する。(A-102、B-104) 光熱水費は発注者の負担とする。
- ・B-203を先行工事し、台所を使用できるようにする。
- ・各住戸のサイクル工程は全体を3週(平日15日、休日6日)とし、コンクリート打ちを繰う外壁工事の必要工期(コンクリート強度確保)を含むこととする。極力短くなるよう調整する。
- ・各住戸のサイクル工程内ではダインニングキッチンと浴室・洗面脱衣室・便所の水回りを先行し、一時的に当該部分が使用停止となることから、空き室を代替え使用とする。既存給排水ガス管は生かしながら更新工事を行い、切替工事を極力短くし、設備が使用できない時期をできる限り少なくすること。
- ・A棟では更に浴室(北側)も上記同様、立ち入りが制限される。
- ・立管更生工事に2日を要し、その期間は 排水を使用できないため、日中水回りが、利用停止となるその期間は交替で1空き室、集会所の代替え利用を行う。その際測系統を同日で行わないこと。
- ・各棟で上層から下層へ向けて10日前後の期間を空けて住戸工事を進行する。
- ・立管系統毎に全住戸の工事が終了する最後の1階の住戸の工期の終業に立管更生工事を実施する。
- ・空き室の代替利用完了後、専門業者によるクリーニングを行うこと。
- ・その他詳細については内容事項説明書、工事工程表(参考)を参考にすること
- ※詳細な工事日程を受注者にて作成し、作業日について主体的に住民調整を行うこと。

仮設計画

- ・B棟北面に開口塞ぎ工事等を行うための仮設足場を設ける。(入居者動線に配慮する。)1F足場出入口は施設管理すること。
- ・上記以外のA棟・B棟の住戸内外の工事のための作業員は各種の階段を用いて入退場を行う。
- ・敷地内に作業員用駐車場3台分と資材置き場を確保するため、入居者利用台数を15台に制限する。
- ・作業用箇所はプレハブ式のものを設けずに集会所を使用するため、入居者の利用を制限する。(更生工事時はトイレを住民利用可能とする。)
- ・更生工事、排水管洗浄、受水槽の更新、その他安全に配慮すべき工事の際には交通誘導員を配置し安全に留意すること。


< 石棉含有建材除去について >


- ・* asbestos目視調査結果に基づき、計10機体のアスベスト分析調査を工事着手時に実施する。
- ・* アスベスト分析結果により判明したアスベスト含有建材については関係法令に基づき、適切な行政手続きを行った上で、行政の指導に従って適切な除去工事を実施する。
- ・* アスベスト含有が判明した場合には必要な養生をした上で、所定の方法で対象建材を撤去・処分するため、工程調整を行う。住棟でアスベスト含有建材が対象工事に含まれていることが判明した場合には各住戸の工事開始時期を要えずに 全体工期を同一期間内に納まるように調整する。

凡 例

- ・ 仮設 A型バリアード
- ・ 枠組工金 M100 (足場張り床下段125×177mmとすること) (横向き)
- ・ 交通誘導員配置位置
- ・ 鉄骨シート撤去・新設




※外断足場、最下段はガードフェンスを全面設置すること。

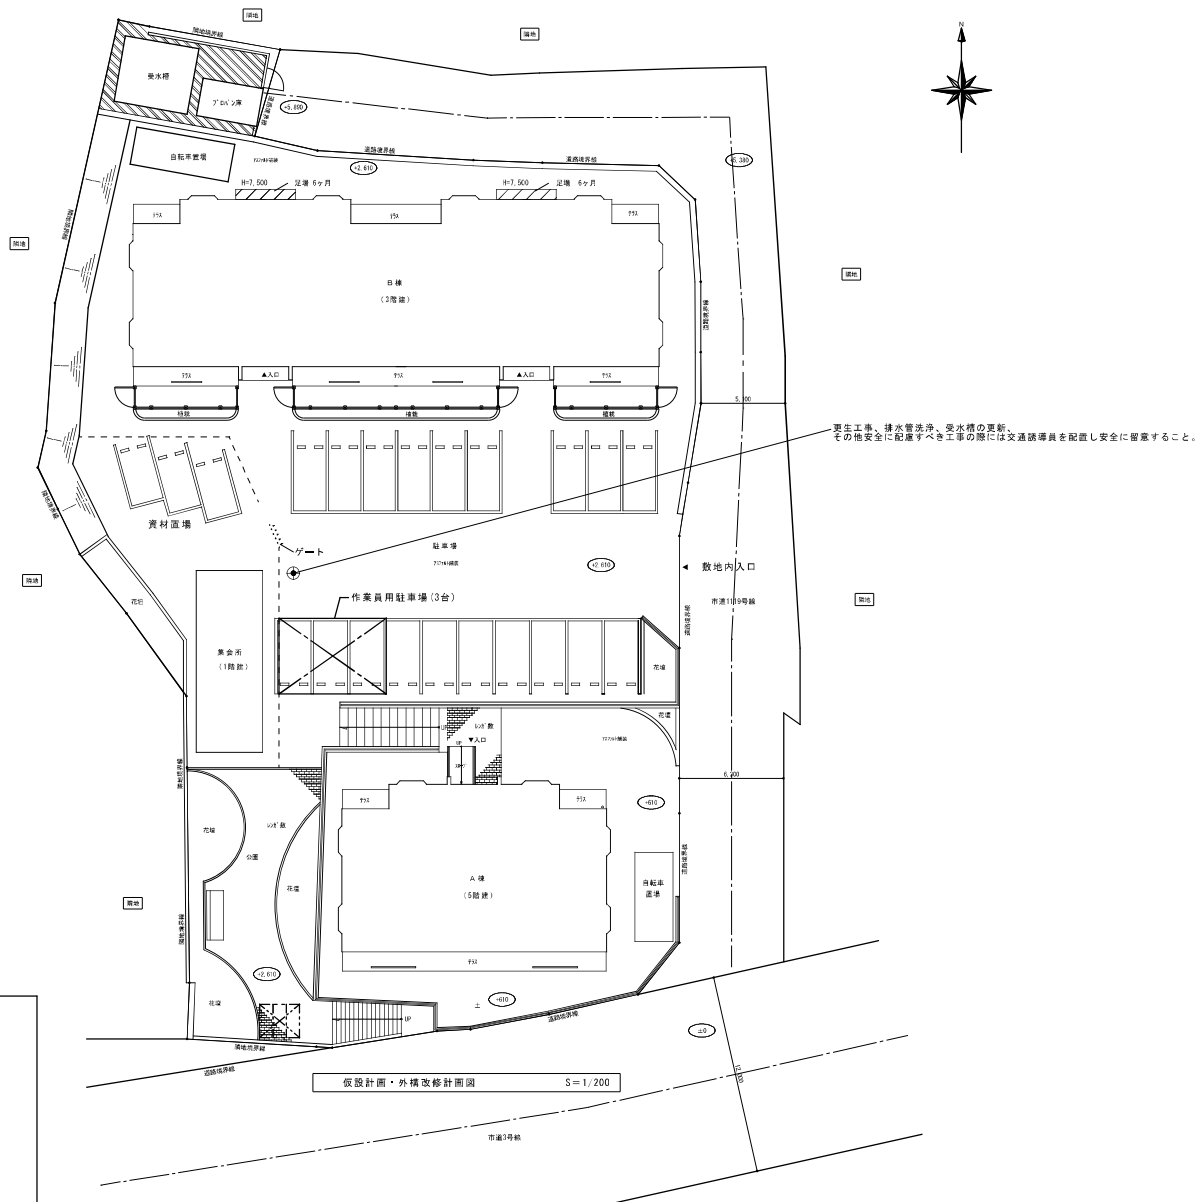

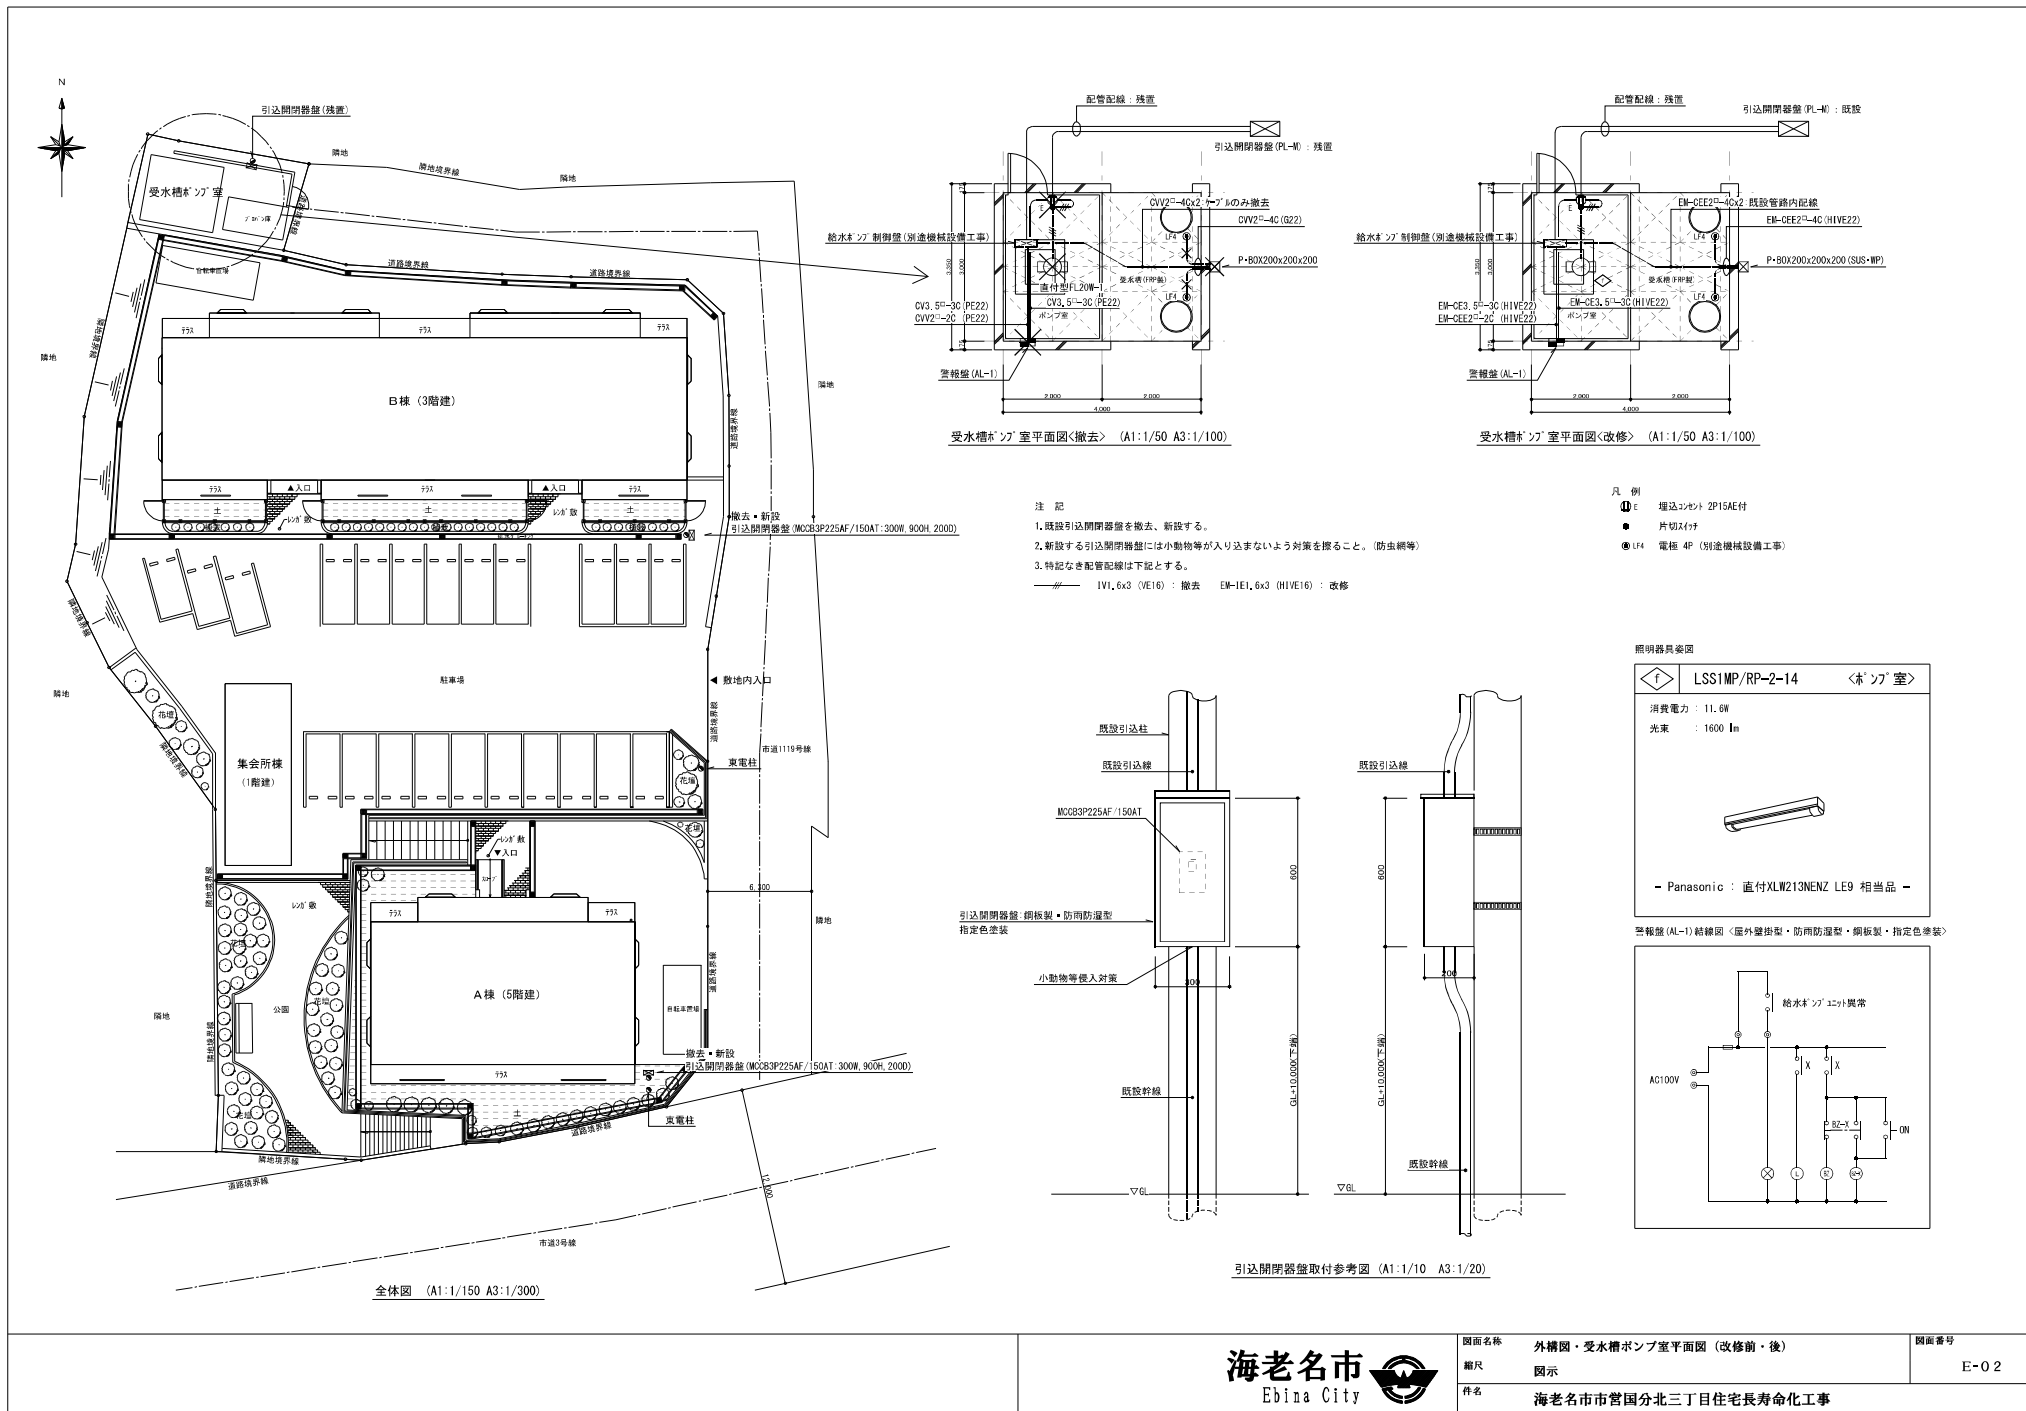

改修前


注 記
1. 図中×印の付いた器具は撤去する。

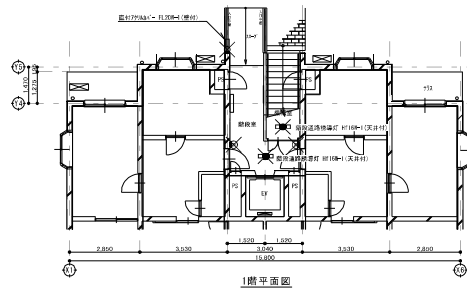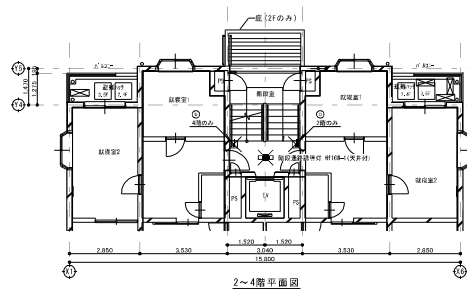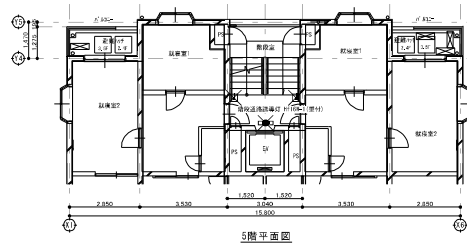



改修後

照明器具配置図

④	階段通路誘導灯	①	階段通路誘導灯	③	LSF3MP/RP-2-13
消費電力：12.5W 光束：1800lm		消費電力：12.5W 光束：1800lm		消費電力：14.0W 光束：1480lm	
- Panasonic：直付XWQ211AGND LE9 相当品 -		- Panasonic：MWFF21639 LE9 相当品 -			

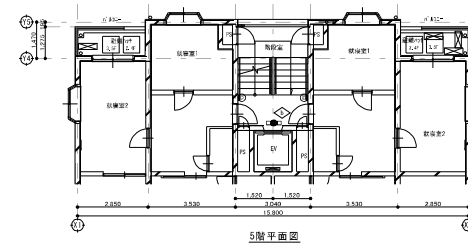

注 記
1. 図中太線は新設。

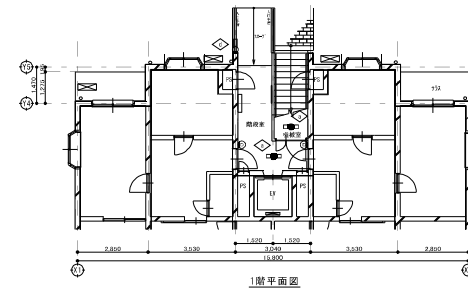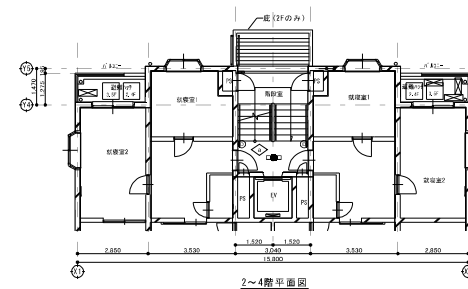

- 注 記
1. 図中×印の付いた器具は撤去する。
 2. 就寝室の照明器具（シーリングライト）は住人の所有物のため撤去対象外とする。

凡 例

記 号	名 称	備 考
■	住戸分電盤	既設残置
●	片切スイッチ	
○	パイロットランプ	
㊦	埋込コンセント 2P15Ax1	
㊦ ₂	埋込コンセント 2P15Ax2	
㊦ _E	埋込コンセント 2P15AE付x1	
㊦ _{ET}	埋込コンセント 2P15Ax2+ET	

記 号	名 称	備 考
㊦	引掛シーリング、引掛0-ベツト	
㊦	直列ユニット 2端子型	
㊦	電話用リジスタック 6極4芯	
㊦	呼出付付	
㊦	室内プー	


照明器具案図

A	シーリングライト	＜玄関＞	B	シーリングライト	＜洗面＞	C	シーリングライト	＜トイレ＞	D	キッチンライト	＜キッチン＞
消費電力：5.9W 光束：430 lm			消費電力：7.0W 光束：705 lm			消費電力：4.3W 光束：347 lm			消費電力：12.0W 光束：980 lm		
											
－ Panasonic：LGB51516 LEI 相当品 －			－ Panasonic：LGB51715W CF1 相当品 －			－ Panasonic：LGB58000F 相当品 －			－ Panasonic：LGB52096 LEI 相当品 －		

インターホン案図


㊦	モニター付インターホン観機	D	カメラ付ドアホン観機
～ 744号：JS-1NE-T 相当品 ～		～ 744号：JS-DA 相当品 ～	

- 注 記
1. 図中太線は新設
 2. 照明器具及びインターホン機器の品番等は全て参考とする。
 3. 配線器具のプレートは全て樹脂製とする。
 4. インターホン機器の設置位置は現場にて監督員と協議のうえ決定する。

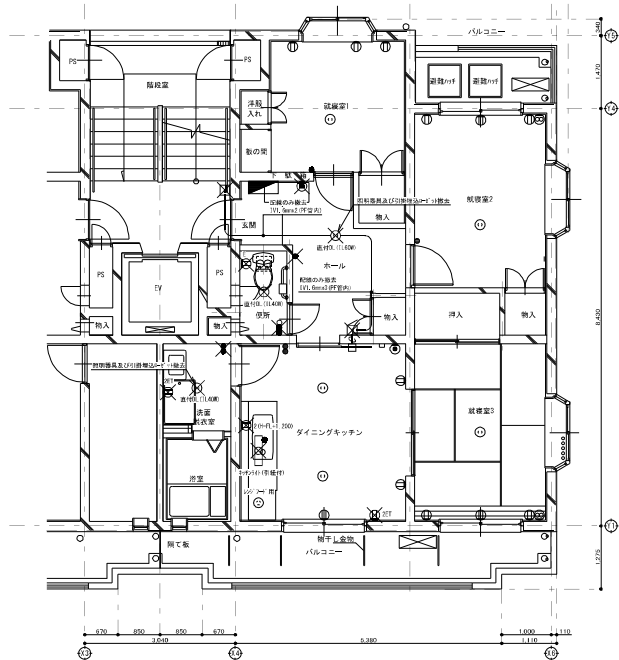

A 棟住戸平面図＜観機＞（A1：1/50）

改修前

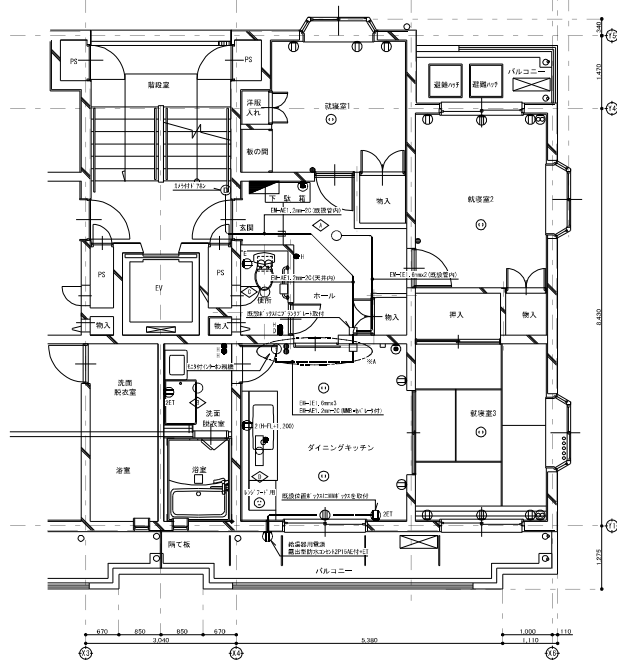


A 棟住戸平面図＜改修＞（A1：1/50）

改修後


凡 例

記 号	名 称	備 考
■	住戸分電盤	既設
●	片切スイッチ	
● ₊	お断りスイッチ（OFF点灯）	
● ₋	消し遅れスイッチ（3min）	
㊦	埋込コンセント 2P15Ax1	
㊦ ₂	埋込コンセント 2P15Ax2	
㊦ _E	埋込コンセント 2P15AE付x1	
㊦ _{ET}	埋込コンセント 2P15Ax2+ET	
㊦	引掛シーリング、引掛0-ベツト	
㊦	直列ユニット 2端子型	
㊦	電話用リジスタック 6極4芯	
㊦	モニター付インターホン観機	
㊦	カメラ付玄関観機	

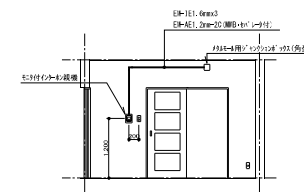


※ A 部（A1：1/50）


注 記
1. 图中×印の付いた器具は撤去する。

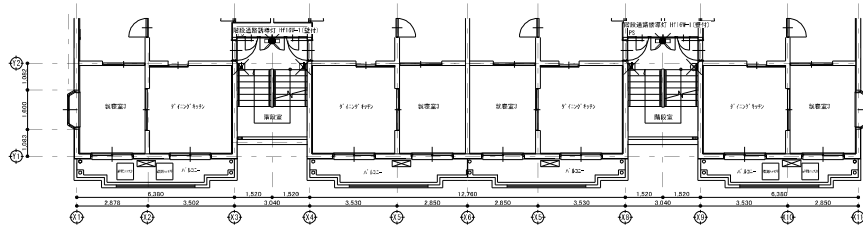

3階平面図

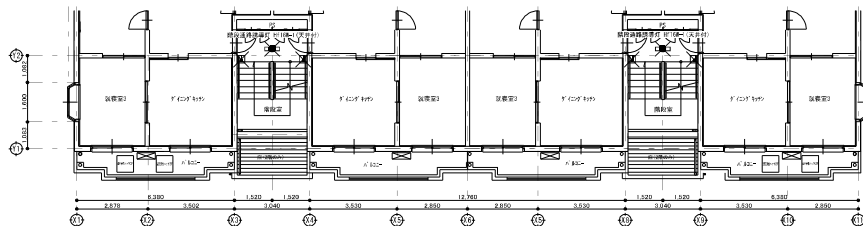


2階平面図

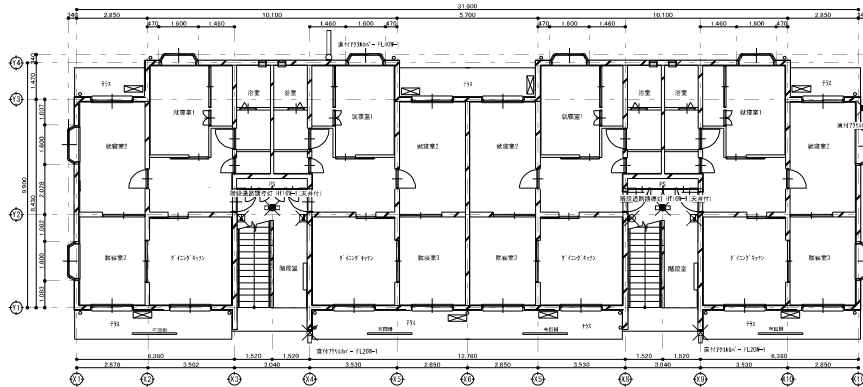


1階平面図

改修前


照明器具配置	階段通路誘導灯	階段通路誘導灯	階段通路誘導灯	階段通路誘導灯
	＜階段室＞	＜階段室＞	＜外廻り＞	＜外廻り＞
	消費電力：12.5W 光束：1600lm	消費電力：12.5W 光束：1600lm	消費電力：14.9W 光束：1400lm	消費電力：19.9W 光束：2210lm
	～ Panasonic：直付XMR211AGNC LE9 相当品 ～	～ Panasonic：NMFF21630 LE9 相当品 ～		

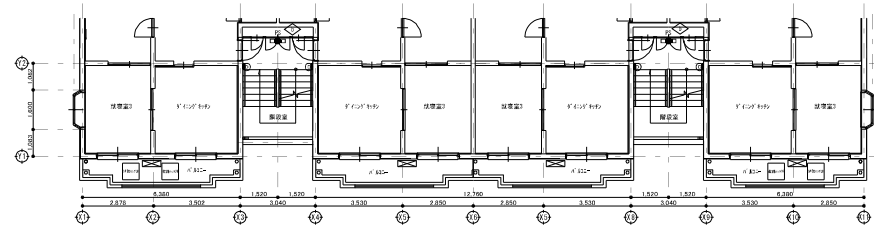

3階平面図

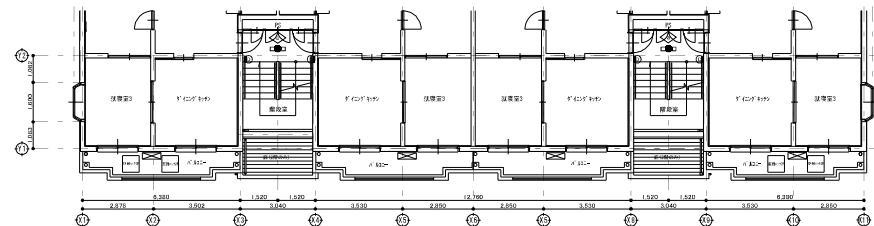

2階平面図

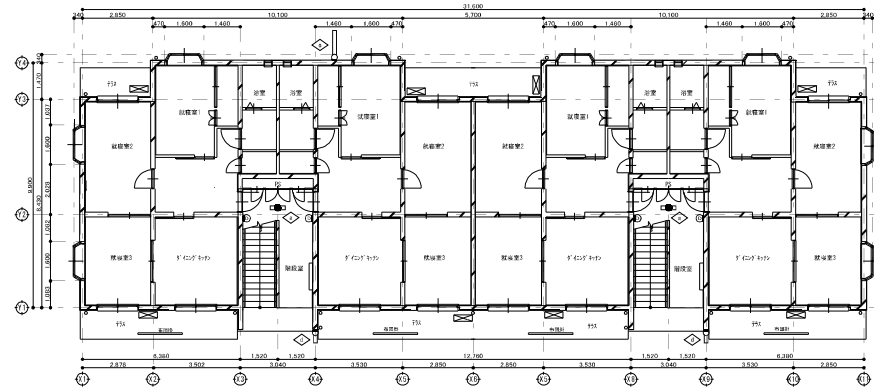

1階平面図

注 記
1. 太線は新設


改修後

注 記

1. 図中×印の付いた器具は撤去する。
2. 就寝室の照明器具（シーリングライト）は住人の所有物のため撤去対象外とする。

凡 例

記 号	名 称	備 考	記 号	名 称	備 考
■	住戸分電盤	既設残置	①	引掛シーリング、引掛コンセント	
●	片切スイッチ		②	直列コンセント 2線子型	
○	バイパスランプ		③	電話用モジュラージャック 6極4芯	
①	埋込コンセント 2P15A×1		④	呼出チャイム	
②	埋込コンセント 2P15A×2		⑤	室内アザー	
③	埋込コンセント 2P15A付×1				
④	埋込コンセント 2P15A×2+ET				

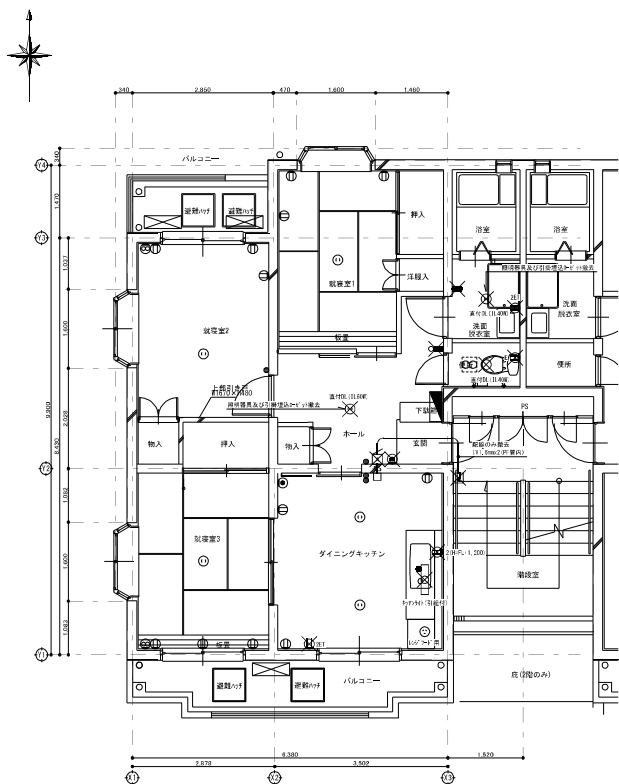

改修前

B 棟住戸平面図<撤去> (A1:1/50)

照明器具配置図


＜A＞	シーリングライト	＜玄関＞	＜B＞	シーリングライト	＜洗面＞	＜C＞	シーリングライト	＜H/L＞	＜D＞	キッチンライト	＜キッチン＞
消費電力：5.9W 光束：430 lm		消費電力：7.8W 光束：705 lm		消費電力：4.3W 光束：347 lm		消費電力：12.0W 光束：980 lm					
- Panasonic：LGBS1516 LE1 相当品 -		- Panasonic：LGW51715W CF1 相当品 -		- Panasonic：LGBS8000F 相当品 -		- Panasonic：LGBS2096 LE1 相当品 -					

インターホン姿図

＜E＞	モニター付インターホン機	＜F＞	カメラ付ドアホン機
	- 716mm：JS-1ME-T 相当品 -		- 716mm：JS-DA 相当品 -


注 記

1. 図中太線は新設。
2. 照明器具及びインターホン機器の品番等は全て参考とする。
3. 配線器具のプレートは全て樹脂製とする。
4. インターホン機の設置位置は現場にて監督員と協議のうえ決定する。

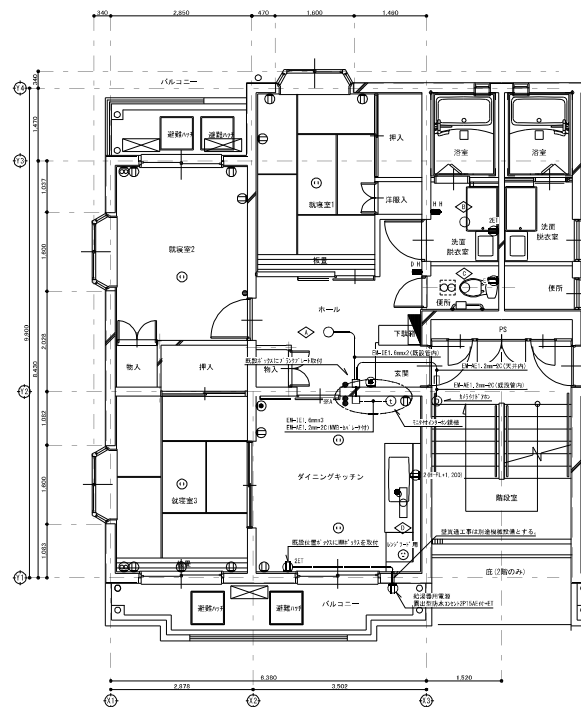

改修後

B 棟住戸平面図<改修> (A1:1/50)

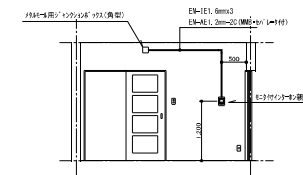


※ A 部 (A1:1/50)

注 記
1. 図中×印の付いた器具は撤去する。

記 号	名 称	備 考
	住戸分電盤	既設残置
●	片切スイッチ	
● L	ハイボルト付スイッチ	
○	ハイボルト	
↓ 2	埋込コンセント 2P15A×2	
↓ AC	埋込コンセント 2P15/20A+E	

記 号	名 称	備 考
㊦	直列110V 2端子型	
㊧	電話用端子ボックス 6極4芯	
㊨	天井扇	機械設備工事

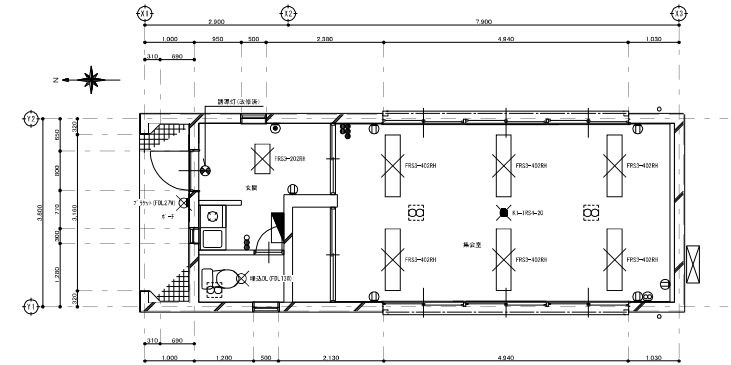


集会所平面図<撤去> (A1:1/50)

改修前

照明器具梁図

E	F	G
埋込下面開放型 (300W)	埋込下面開放型 (300W)	埋込タ'ウライト (LRS1-13)
	 消費電力 : 26.3W 光束 : 6200 lm	
- Panasonic : 埋込XLX230VENJ LE9 相当品 -	- Panasonic : 埋込XLX455VWP LE9 相当品 -	
H	I	
屋外ﾌﾞﾗｯｸﾄ型	非常照明 (K1-LSS11-1)	
- Panasonic : XLGE8003CE1 相当品 -		

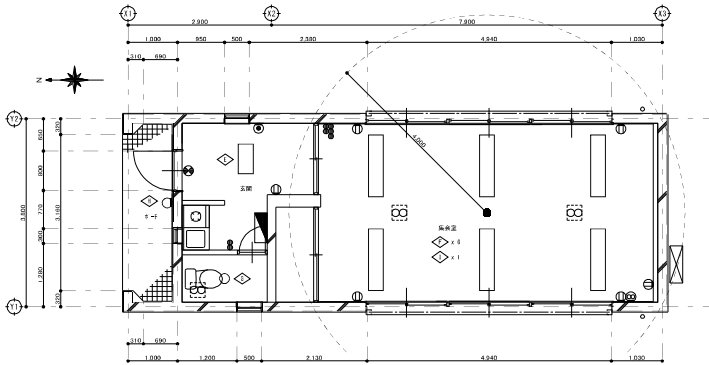

集会所平面図<改修> (A1:1/50)

注 記
1. 図中大線は新設。

改修後